

**PRACOWNIA BADAWCZO-PROJEKTOWA
„G E O L O G”**

G E O L O G

65-140 Zielona Góra
ul. Wyczółkowskiego 127
NIP: 929-125-34-94; REGON: 978081857


tel: 0683268665
kom. 0601975058
e-mail: u.kolodziejczyk@wp.pl

OPINIA GEOLOGICZNA

DLA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

- BONÓW, dz. nr 4/9

Prof. nadzw. dr hab. Urszula Kołodziejczyk
Uprawnienia Ministra GŚZNiL w zakresie
geologii inżynierskiej - nr VII 1121
Biegły Wojewody Lubuskiego w zakresie:
- postępowań wodno-prawnych nr WL-PW-014/2001
- ocen oddziaływ. na środowisko nr WL-00-027/2001



2012.10.16

Niniejszą opinię wykonano dla potrzeb opracowania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków, jaka ma być wykonana w m. Bonów, na dz. nr 4/9 - zał. 1.

W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych istniejących w strefie projektowanej oczyszczalni wykonano jeden otwór mało-średnicowy, o głębokości 3,0 m p.p.t. – kartę dokumentacyjną otworu zamieszczono w zał. 2.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w podłożu gruntowym projektowanej oczyszczalni ścieków występują:

- do głębokości 0,9 m p.p.t. - grunty nasypowe,
- od głębokości 0,9 do - 3,0 m p.p.t. – grunty słabo-spoiste (piaski gliniaste lub niespoiste (piaski drobne, lokalnie lekko zaglinione) o współczynniku filtracji $k = 18-31 \times 10^{-5} \text{ m/s}$).

W podłożu projektowanej oczyszczalni pierwszy poziom wód podziemnych występuje na głębokości 2,5 m p.p.t. – wody infiltracyjne w postaci sączeń.

Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonych badań geologicznych, w zbadanym obszarze nie stwierdza się przeciwwskazań do zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków; stwierdzone warunki gruntowo-wodne spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego (Dz.U. 2006.137.984).



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Temat: Bonów, dz. nr: 4/9

Data: 19.10.2012 r.

Rzędna: m n.p.m.

Woda gruntowa [m p.p.t.]	Próbka gruntu	Głębokość [m p.p.t.]	Miąszość [m]	Profil litologiczny	Rodzaj gruntu	Wilgotność naturalna	Stan gruntu	Współczynnik filtracji [m/s]
2,5 m p.p.t. – sączenia wody (z sąsiedniego kanału podziemnego)	x	0,1	0,1	H	Humus (piaszczysty)	mw	n. b.	-
			0,8	Nn	Nasyp niebudowlany (cegła, żużel)	mw	n.b.	-
	x	0,9						
			0,4	Pg	Piasek gliniasty z humusem, c. szary	w	sz	18x10 ⁻⁵
		1,3						
		2,0	0,7	Pd	Piasek drobny, lekko zagliniony, ciemno-szary,	w	sz	29x10 ⁻⁵
		3,0	1,0	Pd zaglin.	Piasek drobny, lekko zagliniony, szaro-żółty	w/m	sz	31x10 ⁻⁵

Objaśnienia:

- pl plastyczny

tpl twaroplastyczny

mpl miękkoplastyczny

ln luźny

zg zagęszczony

sz średnio zagęszczony

▼▼ zwierciadło wody nawiercone i ustabilizowane
- s suchy

mw mało-wilgotny

w wilgotny

m mokry

n.b. nie badano

S sucho (wody nie stwierdzono)

Prof. nadzw. dr hab. Urszula Kołodziejczyk
Uprawnienia Ministra OŚNiL w zakresie
geologii inżynierskiej - nr VII 1121
Biegły Wojewody Lubuskiego w zakresie:
- postępowań wodno-prawnych nr WL-PW-014/2001
- ocen oddziaływ. na środowisko nr WL-00-027/2001



Dokumentacja techniczno-budowlana

Nazwa obiektu:

**Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków
14 RLM**

wg technologii Instytutu Ekologii Stosowanej

Inwestor:

**Gmina Bytom Odrzański
z siedzibą
Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
Rynek 1
67 – 115 Bytom Odrzański**


Lokalizacja inwestycji:

Bonów 20 d, dz. nr 4/9

Jednostka projektowa:

**Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE
Ul. Rzeźniczaka 41a/9, 65-119 Zielona Góra**

Zielona Góra, Październik 2012 r.

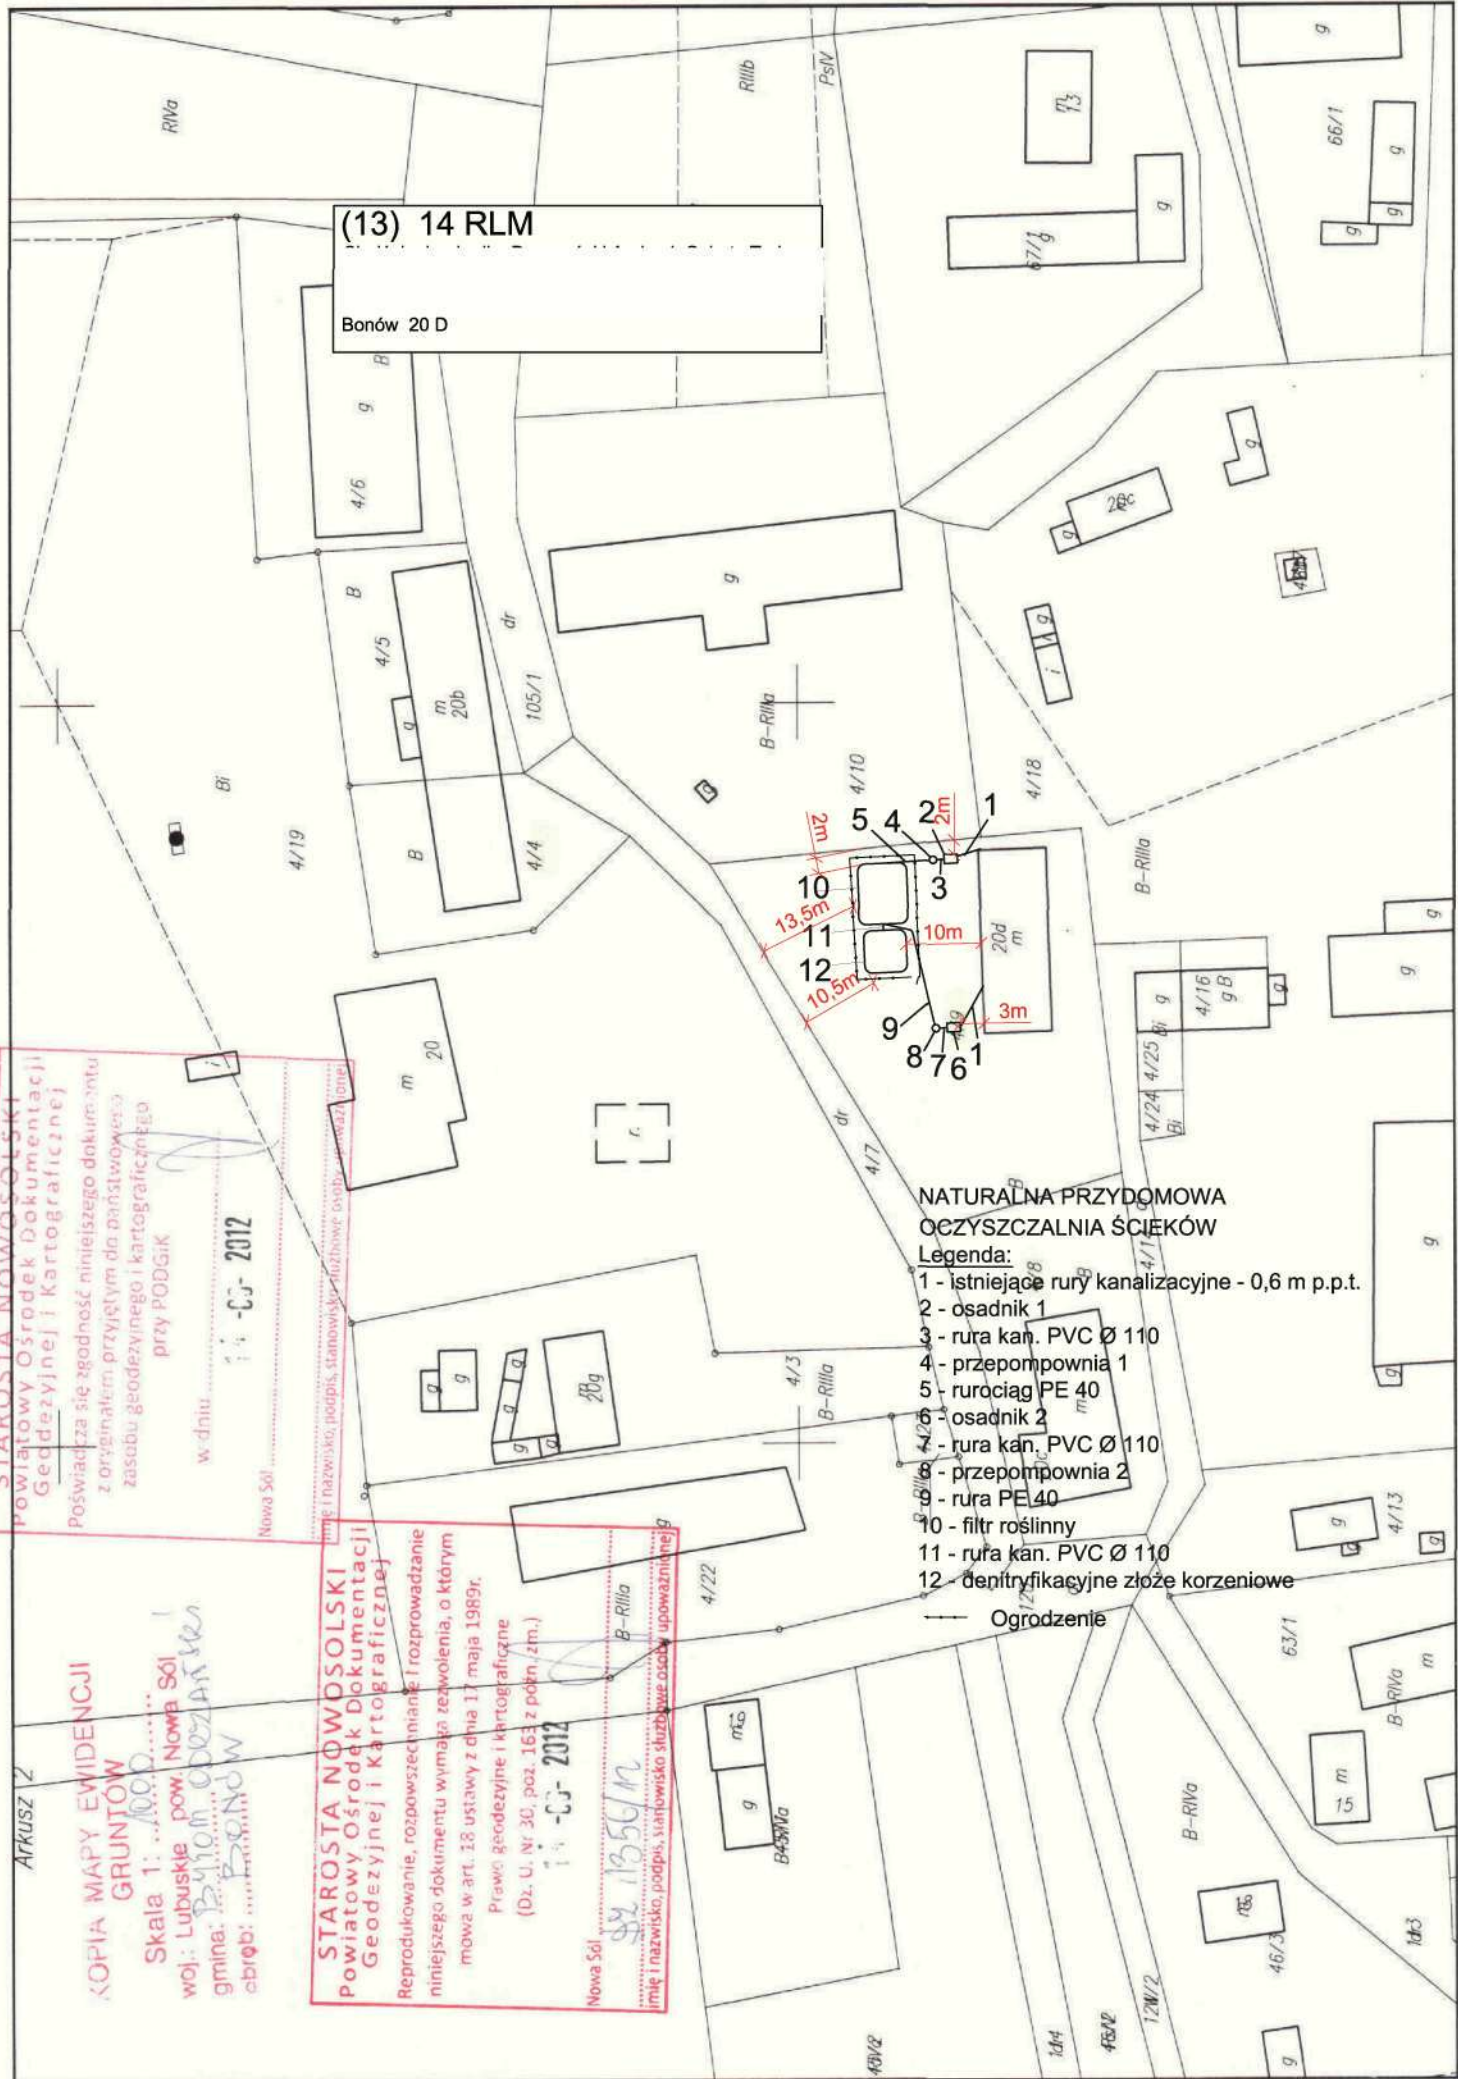

(13) 14 RLM

Bonów 20 D

NATURALNA PRZYDOMOWA
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Legenda:

- 1 - istniejące rury kanalizacyjne - 0,6 m p.p.t.
- 2 - osadnik 1
- 3 - rura kan. PVC Ø 110
- 4 - przepompownia 1
- 5 - rurociąg PE 40
- 6 - osadnik 2
- 7 - rura kan. PVC Ø 110
- 8 - przepompownia 2
- 9 - rura PE 40
- 10 - filtr roślinny
- 11 - rura kan. PVC Ø 110
- 12 - denitryfikacyjne złożo korzeniowe

Ogrózenie

STAROSTA NOWOSOLSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadczam zgodność niniejszego dokumentu
z oryginałem przyjętym do państwowego
zapisu geodezyjnego i kartograficznego
przy PODGiK
w dniu 14 -CJ- 2012
Nowa Sól

STAROSTA NOWOSOLSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Reprodukcowanie, rozpowszechnianie i rozpraszanie
niniejszego dokumentu wymaga pozwolenia, o którym
mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.)
14 -CJ- 2012
Nowa Sól
13.56/14

Spis Treści

Strona | 2

I. Podstawy prawne opracowania	3
2. Założenia projektu	3
3. Charakterystyka zastosowanej technologii	4
3.1. Osadniki	4
3.2. Filtr roślinny	4
3.3. Denitryfikacyjne złożo korzeniowe	5
3.4. Ogrodzenie	5
4. Opis techniczny do obiektów	5
4.1. Osadniki i przepompownie	5
4.2. Filtr roślinny	6
4.3. Denitryfikacyjne złożo korzeniowe	7
4.4. Ogrodzenie	8
5. Eksploatacja oczyszczalni	8
6. Rozruch oczyszczalni	9
7. Operat wodnoprawny	9
8. Uwarunkowania prawne	9

Spis Rysunków

1. Rys. nr 1: Schemat blokowy naturalnej oczyszczalni ścieków
2. Rys. nr 2: Rzut, przekroje oczyszczalni ścieków skala 1:50,
3. Rys. nr 2a: Przekrój oczyszczalni ścieków skala 1:50,

Opis techniczny budowy oczyszczalni przydomowej

I. Podstawy prawne opracowania

1. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 (z późniejszymi zmianami)
3. Ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001 (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późniejszymi zmianami) - dotyczy zwykłego korzystania z wód, wykorzystania ścieków oczyszczonych oraz stosowania lokalnych systemów oczyszczania.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2006 nr 137 poz.984).
5. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2004. Nr 283, poz.2839).
6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami)

Strona | 3

2. Założenia projektu

- Ilość osób zamieszkujących budynek – 14 RLM
- Średnia ilość ścieków – **wydajność średnia** $14 \times 0,1 \text{ m}^3/\text{M} = \mathbf{1,4 \text{ m}^3/\text{d}}$,
- Maksymalna ilość ścieków – **wydajność max** $1,4 \text{ m}^3/\text{d} \times 1,3 = \mathbf{1,82 \text{ m}^3/\text{d}}$,
- Ilość substancji organicznych $14 \times 60 \text{ g/M/d} = 840 \text{ g BZT}_5/\text{d}$
- Ilość zawiesin $14 \times 65 \text{ g/M/d} = 910 \text{ g Zaw.}/\text{d}$
- Ilość azotu ogólnego $14 \times 12 \text{ g/M/d} = 168 \text{ g N}_{\text{og}}/\text{d}$
- Ilość fosforu $14 \times 2 \text{ g/M/d} = 28 \text{ g P}_{\text{og}}/\text{d}$
- Stężenie ścieków surowych

BZT ₅	-	600 g/m ³
N _{og}	-	120 g/m ³
P _{og}	-	20 g/m ³
Z _{og}	-	650 g/m ³

Wymagany stopień oczyszczania: zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska przy odprowadzaniu ścieków z indywidualnych systemów oczyszczania do gruntu, ścieki oczyszczone nie powinny przekraczać następujących parametrów:

- BZT_5 - redukcja 20%
- Z_{og} - redukcja 50%

Strona | 4

Przewidziano odprowadzanie ścieków do gruntu w sytuacji, kiedy najwyższy poziom wód użytkowych znajduje się przynajmniej 1,5 m pod dnem urządzeń rozsączających.

3. Charakterystyka zastosowanej technologii

Podstawowa zasada oczyszczania ścieków w niniejszym systemie polega na wykorzystaniu warunków glebowych zasiedlonych przez liczne organizmy glebowe (mikroorganizmy), przystosowane do rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Dlatego też zasadniczy proces oczyszczania odbywa się w filtrze roślinnym oraz w gruntowej warstwie filtracyjnej denitryfikacyjnego złoża korzeniowego. Za sam proces oczyszczania ścieków odpowiedzialne są przede wszystkim bakterie, które rozwijają się w gruncie, jednak w utrzymaniu odpowiednich warunków dla bakterii bardzo ważną rolę pełnią rośliny oraz drobne organizmy zwierzęce. Proces biologicznego oczyszczania ścieków wspierany jest procesami fizycznymi oraz chemicznymi zachodzącymi równocześnie w gruncie filtra roślinnego oraz złoża korzeniowego. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne sprawiają, iż stopień redukcji zanieczyszczeń jest znacznie większy, niż wymagają tego przepisy, jest to istotne ze względu na ochronę lokalnych wód gruntowych.

3.1. Osadniki

Osadnik spełniać będzie dwie funkcje:

- mechaniczną, która polegać będzie na oddzieleniu od ścieków świeżych, dopływających do osadnika, zawiesiny opadającej oraz części pływających.
- biologiczną, która polegać będzie na fermentowaniu w warunkach beztlenowych osadów, które osadzać się będą na dnie osadnika. Dzięki procesom fermentacji zmniejszać się będzie zarówno ilość osadu w osadniku jak i następować będzie jego beztlenowa stabilizacja. Przefermentowany osad będzie w zależności od wielkości osadników wywożony do najbliższej oczyszczalni.

3.2. Filtr roślinny

Głównym elementem technologicznym oczyszczalni jest filtr roślinny. W filtrze następować będzie zasadniczy proces oczyszczania ścieków. Zachodzić tu będzie redukcja

związków organicznych, nitrifikacja azotu amonowego, częściowo denitrifikacja oraz usuwanie organizmów chorobotwórczych.

Ponadto w filtrze zachodzić będzie biologiczno-chemiczne usuwanie fosforu. Procesy biologiczne w filtrze roślinnym wspomagane będą poprzez nasadzoną roślinność makrofitową.

3.3. Denitryfikacyjne złożo korzeniowe

Trzecim obiektem technologicznym jest denitryfikacyjne złożo korzeniowe. Główne zadanie złoża polegać będzie na usuwaniu azotu azotanowego na drodze denitrifikacji w osadach dennych. Ponadto będą usuwane pozostałe jeszcze związki organiczne jak i związki fosforu oraz bakterie chorobotwórcze. Nadmiar wody odpływać będzie poprzez skarpy do gruntu. Staw należy obsadzić roślinnością makrofitową. Rośliny wspomagać będą procesy doczyszczania zachodzące w złożu.

3.4. Ogrodzenie

Dodatkowo przewidziano ogrodzenie z siatki ocynkowanej wys. 1,5 m dwóch głównych elementów oczyszczalni, czyli filtra roślinnego i denitryfikacyjnego złoża korzeniowego. Długość ogrodzenia wynosić będzie 50 m, projekt przewiduje także budowę furtki.

4. Opis techniczny do obiektów

4.1. Osadniki i przepompownie

Do mechaniczno– biologicznego podczyszczenia ścieków surowych założono instalację osadników z tworzyw sztucznych. Ścieki bytowe dopływają z budynku dwoma kanałami sanitarnymi, każdy kanał do osobnego osadnika o pojemności użytkowej min. 2000 l. W osadnikach ścieki ulegną mechanicznemu i częściowo biologicznemu podczyszczeniu, następnie przelewać się będą z każdego osadnika do osobnych przepompowni ścieków. Przepompownie, wykonane będą z kręgów betonowych (lub opcjonalnie z tworzyw sztucznych o porównywalnej pojemności), w których przewidziano instalacje po jednej pompie jednofazowej o mocy od 600 do 1000 W i wydajności od 5 do 10 m³/h i wysokości podnoszenia od 8 do 15 m (moc, wydajność i wysokość podnoszenia uzależniona od odległości filtra od przepompowni) z ruchomym pływakiem, który samoczynnie załącza i wyłącza pompę w zależności od poziomu ścieków w przepompowni. Pompy tłoczyć będą ścieki na filtr roślinny. Ponieważ pompy takie fabrycznie zaopatrzone są w przewód zakończony wtyczką z bolcem ochronnym, przewidziano podłączenie pompy do gniazda

hermetycznego 230 V. Przewód na odcinku od przepompowni do budynku należy ułożyć w ziemi na głębokości od 0,4 do 0,6 .

4.2. Filtr roślinny

Filtr roślinny zaprojektowano w nasypie w celu uzyskania naturalnego przepływu ścieków z filtra roślinnego do denitryfikacyjnego złoża korzeniowego. Po uformowaniu skarp należy ułożyć folię PCV lub PE grubości min. 0,5 mm. Na folii należy umieścić rurę drenarską Ø 100 mm i połączyć ją z rurą PVC Ø 110 mm odprowadzającą oczyszczone ścieki do złoża denitryfikacyjnego.

Po przeciwnej stronie rury odprowadzającej należy zamontować trójnik oraz wywiewkę. Przejście rury przez folię wykonać jako szczelne. Następnie należy usypać pierwszą warstwę filtracyjną gr. 20 cm ze żwiru drobnego płukanego o średnicy od 4÷16 mm. Dalej wykonać drugą warstwę filtracyjną gr. 50 cm z piasku średniego Ø od 0,5÷2 mm. Na koniec usypać trzecią warstwę o grubości 20 cm z kory. W korze należy zaszczyć florę bakteryjną poprzez nasączenie tej warstwy biopreparatem. **Biopreparat musi posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności, w której określone będzie przeznaczenie do stosowania w oczyszczalniach roślinnych (hydrofitowych). W deklaracji producenta musi znaleźć się zapis, że biopreparat ten zapewni zaszczepienie i szybki rozwój flory bakteryjnej w filtrze roślinnym powodującej redukcję substancji organicznych i biogennych oraz wspomóc wzrost roślinności makrofitowej. Ponadto biopreparat ten musi posiadać roczne badania potwierdzające redukcję substancji organicznych i biogennych, potwierdzone raportami z badań wystawionymi przez laboratorium, posiadające odpowiednie zaplecze do wykonywania takich badań. Biopreparat ten musi posiadać także atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny.**

Na powierzchni trzeciej warstwy należy ułożyć deski (deski ułatwiają rozłożenie rur ze spadkiem w kierunku przepompowni). Na każdym 0,5 metrze rury rozprowadzającej ścieki po filtrze należy wykonać 2 obustronne otwory Ø 6 mm. Cały system rozprowadzający musi być wykonany ze spadkiem w kierunku przepompowni, po to, by po wyłączeniu pompy w przepompowni nastąpiło opróżnienie całego systemu rur (ścieki znajdujące się w rurach spłyną do przepompowni). Następnie obsadzić filtr roślinami makrofitowymi. Do obsadzenia filtra należy użyć co najmniej jednego z niżej wymienionych, odpowiednich gatunków roślin:

- **Manna mielec** (*Glyceria maxima*)
- **Turzyca błotna** (*Carex acutiformis* L.)

- **Turzyca nibyciborowata** (*Carex pseudocyperus* L.)

- **Turzyca pospolita** (*Carex nigra* Reichard)

w ilości 10 roślin na każdy m² powierzchni czynnej filtra roślinnego.

4.3 Denitryfikacyjne złożo korzeniowe

Denitryfikacyjne złożo korzeniowe należy wykonać w wykopie. Powinno być zagłębione 0,7 m ppt. Następnie należy ułożyć folię PCV lub PE grubości min. 0,5 mm **Folię należy przyciąć na takiej wysokości, aby poziom wody w denitryfikacyjnym złożu korzeniowym znajdował się ok. 10 cm poniżej dna rury doprowadzającej oczyszczone ścieki z filtra do złoża.** W przypadku oddalenia złoża korzeniowej od filtra roślinnego należy na każde 5 m odległości zagłębić złożo o dodatkowe 10 cm. Następnie po ułożeniu folii należy usypać 20 cm warstwę z piasku średniego **Ø od 0,5÷2 mm (na dnie złoża oraz na skarpach).** Rurę PVC Ø 110 mm, doprowadzającą ścieki z filtra do stawu należy ułożyć ze spadkiem 1 % w stronę stawu i umieścić ją w otulinie z pianki poliuretanowej oraz dodatkowo w rurze kanalizacyjnej PVC Ø 160 mm, ma to stanowić zabezpieczenie rury przed zamarzaniem w okresie zimowym.

Skarpy należy obłożyć płytami ażurowymi celem zabezpieczenia przed osuwaniem się gruntu. Pod rurą doprowadzającą oczyszczone ścieki do złoża należy ułożyć kamień polny. Złożo posiada częściowe uszczelnienie z folii, ma to zagwarantować utrzymanie wody w stawie na stałym poziomie, co jest niezbędne dla roślin oraz organizmów zasiedlających staw. Odpływ ze stawu będzie następował poprzez skarpy do gruntu, powyżej ułożonej folii, czyli ok. 0,20 m ppt.

Denitryfikacyjne złożo korzeniowe należy obsadzić odpowiednim gatunkiem co najmniej jednego z podanych niżej gatunków roślin makrofitowych.

- kosaciec żółty (*Iris pseudoacorus*),
- pałka szerokolistna (*Typha latifolia*),
- pałka wąskolistna (*Typha angustifolia*),
- tatarak zwyczajny (*Acorus calamus*),
- sitowie jeziorne (*Scirpus lacustris*).

Do obsadzenia złoża denitryfikacyjnego należy użyć 100 sadzonek roślin.

4.4 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki ocynkowanej o średnicy drutu – 2,5 mm, rozmiar oczka 50 mm, wysokość siatki – 1500 mm. Słupki wykonane będą z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm i długości 2200 mm.

Rury stalowe osadzone będą w fundamencie punktowym o wymiarach 350 x 350. Głębokość fundamentu wynosić będzie 700 mm. Ogrodzenie będzie miało długość 50 mb. Elementy nie ocynkowane zabezpieczone będą antykorozyjnie farbą podkładową, oraz nawierzchniową

Furtka wykonana będzie z rury o średnicy 40 mm, w środku wypełnienie siatką ocynkowaną, z drutu 2,5 mm, oczko 50x50 mm. Furtka osadzona będzie na słupkach stalowych jak przy ogrodzeniu. Furtka posiadać będzie zamek patentowy. Elementy nie ocynkowane zabezpieczone będą antykorozyjnie farbą podkładową, oraz nawierzchniową

Strona | 8

5. Eksploatacja oczyszczalni

- Na przełomie czerwca i lipca kosić roślinność na filtrze, uzyskaną biomasę wykorzystać do kompostowania
- **W okresie późnojesiennym należy skosić rośliny na filtrze roślinnym i pozostawić je na powierzchni filtra jako jego naturalną izolację.** Wczesną wiosną pozostawione rośliny zebrać, uzyskaną biomasę wykorzystać do kompostowania
- W okresie późnojesiennym lub zimowym należy skosić roślinność w stawie denitryfikacyjnym, uzyskaną biomasę wykorzystać do kompostowania
- Staw denitryfikacyjny należy raz w roku (wiosną) opróżniać z nagromadzonych tam szczątków roślin i liści
- **Raz na miesiąc dokonać kontroli pracy pomp**
- W przypadku zauważenia podwyższonego poziomu ścieków w osadniku i przepompowni należy bezzwłocznie sprawdzić pompę a w razie stwierdzenia awarii natychmiast ją wymienić.
- Od drugiego roku eksploatacji dokonywać kontroli ilości osadów w osadnikach, w miarę potrzeby opróżnić osadniki z nagromadzonych w nim osadów. **Osady należy wywozić nie rzadziej niż raz na dwa lata.**
- **Przed okresem zimowym zabezpieczyć miejsca narażone na zamarzanie.**
W szczególności należy zabezpieczyć:

- wylot rurociągu odprowadzającego oczyszczone ścieki do stawu denitryfikacyjnego – w przypadku wystąpienia dużych mrozów należy końcówkę rurociągu przykryć częścią roślin skoszonych z filtra
- powierzchnia filtra roślinnego (w pierwszym roku eksploatacji) w okresie późnojesiennym należy dodatkowo zabezpieczyć filtr przed przemarzaniem trzydziestocentymetrową warstwą słomy lub siana.

6. Rozruch oczyszczalni

Po wybudowaniu oczyszczalni i obsadzeniu jej roślinami nastąpi okres wstępnej eksploatacji, który będzie trwał do pełnego ukorzenia się roślin tj. około jednego roku. W tym czasie oczyszczalnia powinna zapewniać 95 % planowanej redukcji zanieczyszczeń. Po upływie pierwszego roku eksploatacji oczyszczalnia uzyska pełną efektywność.

7. Operat wodnoprawny

Odprowadzanie ścieków oczyszczonych do gruntu lub do stawu w ilości do 5 m³/d na własnej działce nie podlega szczególnemu korzystaniu z wody (art. 36 Prawa wodnego). W związku z tym, iż odprowadzane do gruntu oczyszczone ścieki, w myśl w/w ustawy służą zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego, stanowią zwykłe korzystanie z wód, niniejsza dokumentacja nie zawiera elementów operatu wodnoprawnego. Nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę tego obiektu.

8. Uwarunkowania prawne

Zastosowane rozwiązanie techniczne i technologiczne przedstawione w dokumentacji jest rozwiązaniem autorskim, na które został udzielony **PATENT o numerze 198680** i podlega ochronie w myśl ustawy *Prawo własności przemysłowej*. Jedyną jednostką uprawnioną do patentu jest Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE.

Ponadto niniejsza dokumentacja jako autorskie opracowanie projektanta podlega ochronie w myśl ustawy *o prawie autorskim i prawach pokrewnych*. Zabronione jest wszelkie kopiowanie i reprodukcja w formie papierowej lub nośnikach komputerowych. (*Wyjątek stanowi zgoda na reprodukcję niniejszej dokumentacji, celem stosowania opisanej technologii na terenie Gminy Bytom Odrzański dla celów PROW*).


Opracował: mgr inż. Tomasz Majer

Dopływ ścieków z budynku


Dopływ ścieków z budynku

istniejąca rura kanalizacyjna

istniejąca rura kanalizacyjna




Osadnik 1



Osadnik 2

PVC Ø 110
i = 1%

PVC Ø 110
i = 1%




Przepompownia 1



Przepompownia 2

PE 40
i = 1% †

PE 40
i = 1%

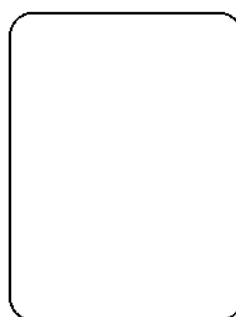

Filtr roślinny

PVC Ø 110
i = 1%

Parowanie

Denitryfikacyjne złożo korzeniowe



Grunt

Na podstawie technologii Instytutu Ekologii Stosowanej opracował:

Nr rysunku:

mgr inż. Artur Zajac



1

Skala:

Nazwa rysunku:
Naturalna, przydomowa oczyszczalnia
ścieków w Gminie Bytom Odrzański
Schemat blokowy 14 RLM Bonów

Data:


31.10.2012r.

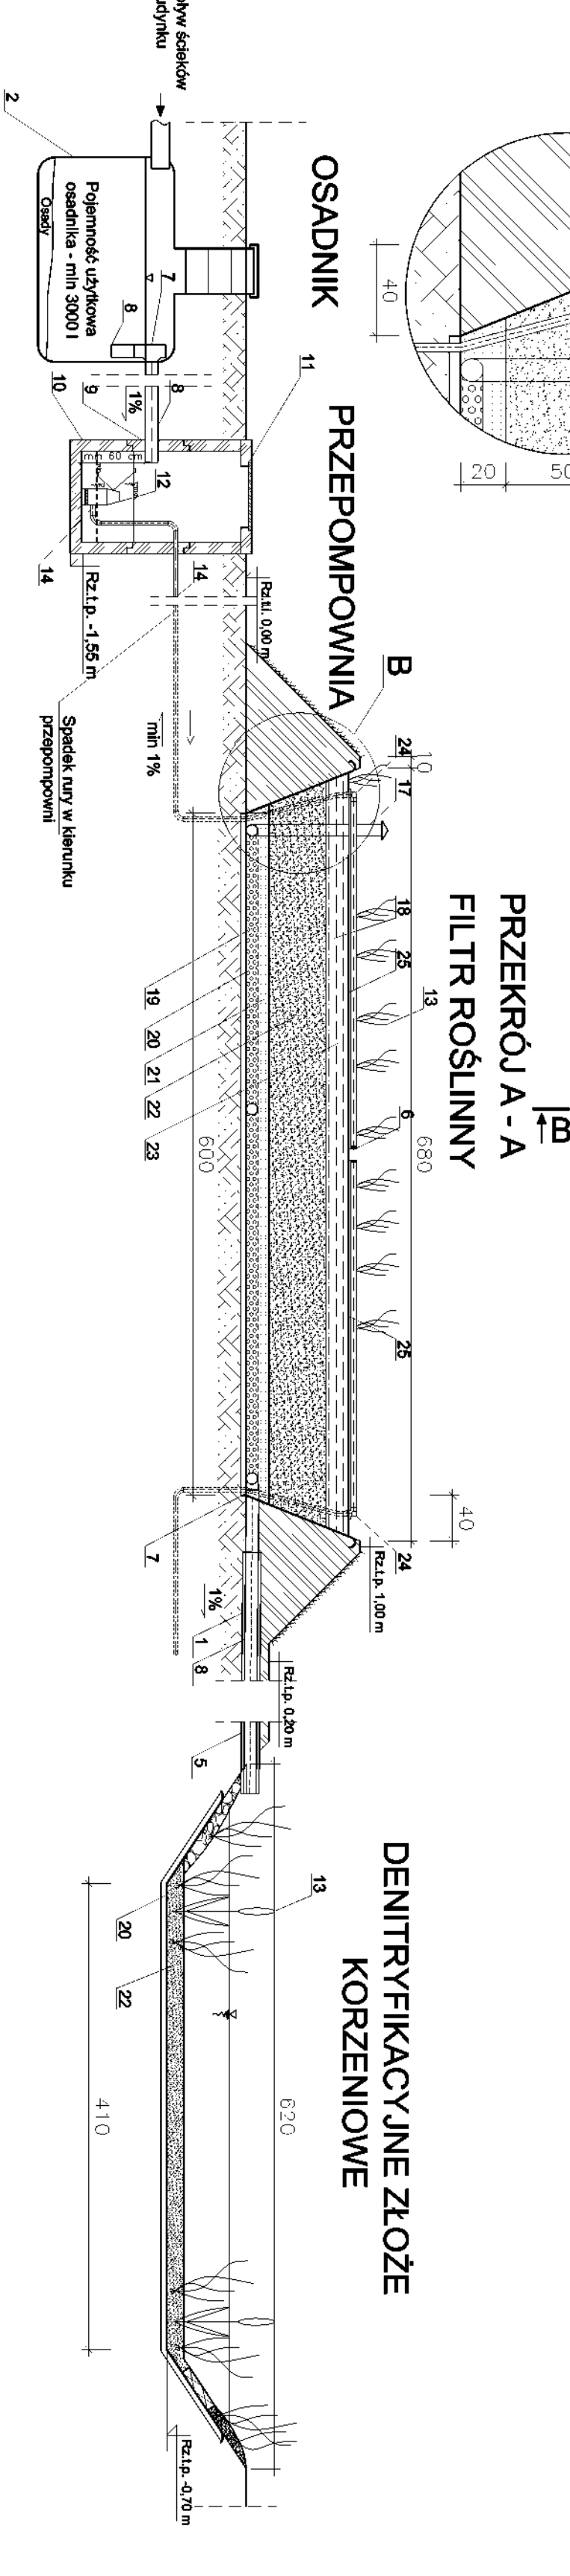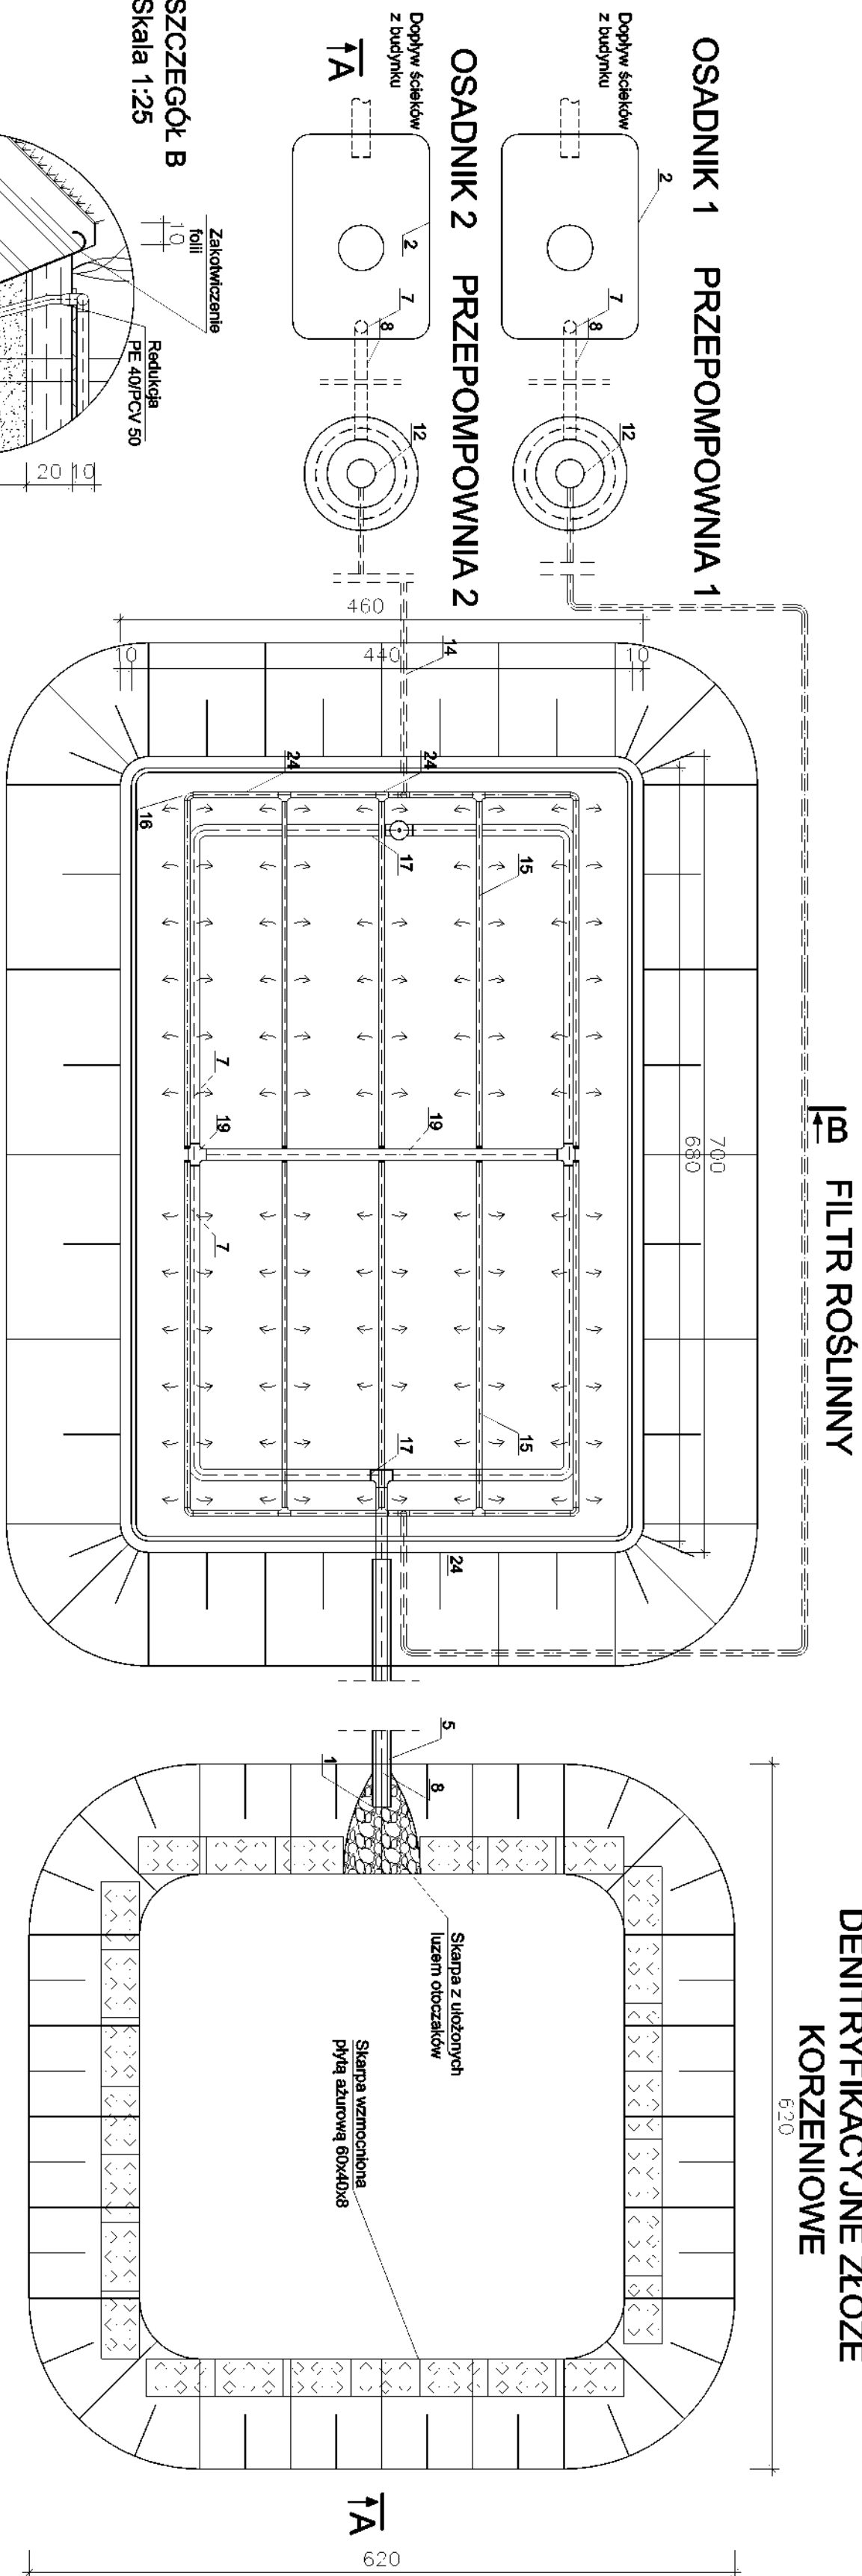

Zaświadczenie elementów zamieszczonych na rysunku 2a


Na podstawie technologii Instytutu Ekologii Stosowanej opracował:		Nr rysunku:
mgr inż. Artur Zając		2
Skala:	Nazwa rysunku:	Data:
1:50	Naturalna, przydomowa oczyszczalnia ścieków	31.10.2012r.
Rzut, przekrój, 14 RLM Bonów		

FILTR ROŚLINNY PRZEKRÓJ B - B

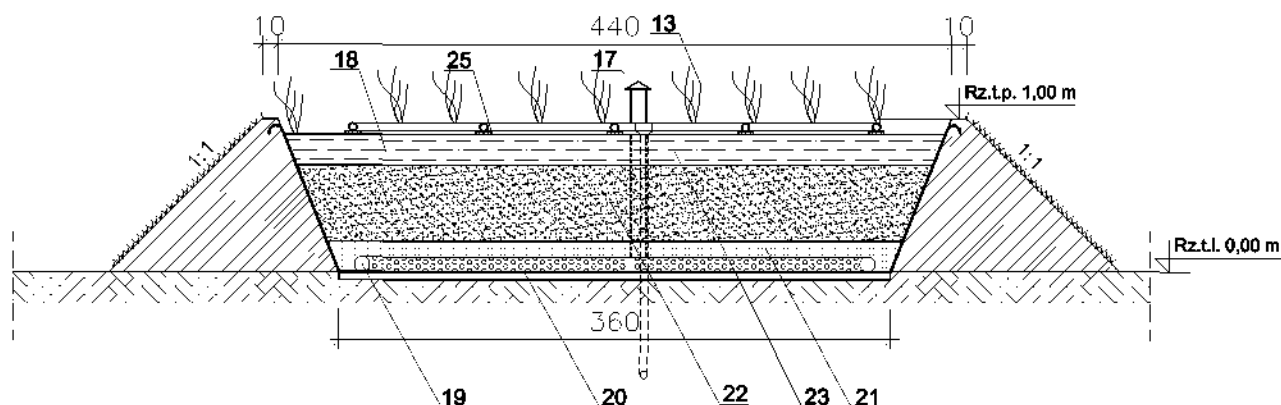

25	10 szt.	Deska	
24	8 szt.	Trójnik PVC kan. dn 50/50 90°	
23	5,5 m³	Kora	
22	15,1 m³	Piasek zwykły drobny (gr. 0,5-2 mm)	
21	4,5 m³	Żwir gruby (gr. 4-16 mm)	
20	84,0 m²	Folia PCV gr. 0,5 mm : Filtr 8x6,0m, Złoże 6x6m	
19	21 m	Rura drenarska PVC Ø 100	
18	40 l	Bio-Humix	
17	1 szt.	Wywiewka PVC Ø 110	
16	4 szt.	Kołano kan. PVC Ø 50	
15	38 m	Rura kan. PVC Ø 50	
14	22 m	Rurociąg PE 40	
13	400 szt.	Rośliny makrofitowe (10 szt/m² filtra + 100 szt. w złożu denitryfikacyjnym)	
12	2 szt.	Pompa Q = 3-10 m³/h Hp = 8-15 m	
11	2 szt.	Pokrywa żelbet. Ø 1,00 m z włazem lekkim Ø 600 mm	
10	2 szt.	Krąg żelbetowy Ø 80 wys. 0,5 m z dnem	
9	4 szt.	Krąg żelbetowy Ø 80 wys. 0,5 m	
8	6 m	Rura kan. PVC Ø 110	
7	6 szt.	Trójnik PVC kan. dn 110/110 90°	
6	10 szt.	Korek zamykający Ø 50	
5	2 m	Otulina z pianki poliuretanowej na rurę PCV 110	
4	27 szt.	Płyta ażurowa 60x40x8	
3	0,15 m³	Kamień polny 50 - 100 mm	
2	2 szt.	Osadnik o pojemności użytkowej 3000 l	
1	2 m	Rura kan. PVC Ø 160	
Lp.	Ilość	Wyszczególnienie	Uwagi
Na podstawie technologii <u>Instytutu Ekologii Stosowanej</u> opracował:			Nr rysunku:
mgr inż. Artur Zając			2a
Skala:	Nazwa rysunku:		Data:
1:50	Naturalna, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Gminie Bytom Odrzański Przekrój, 14 RLM Bonów		31.10.2012r.

Siatka ogrodzeniowa

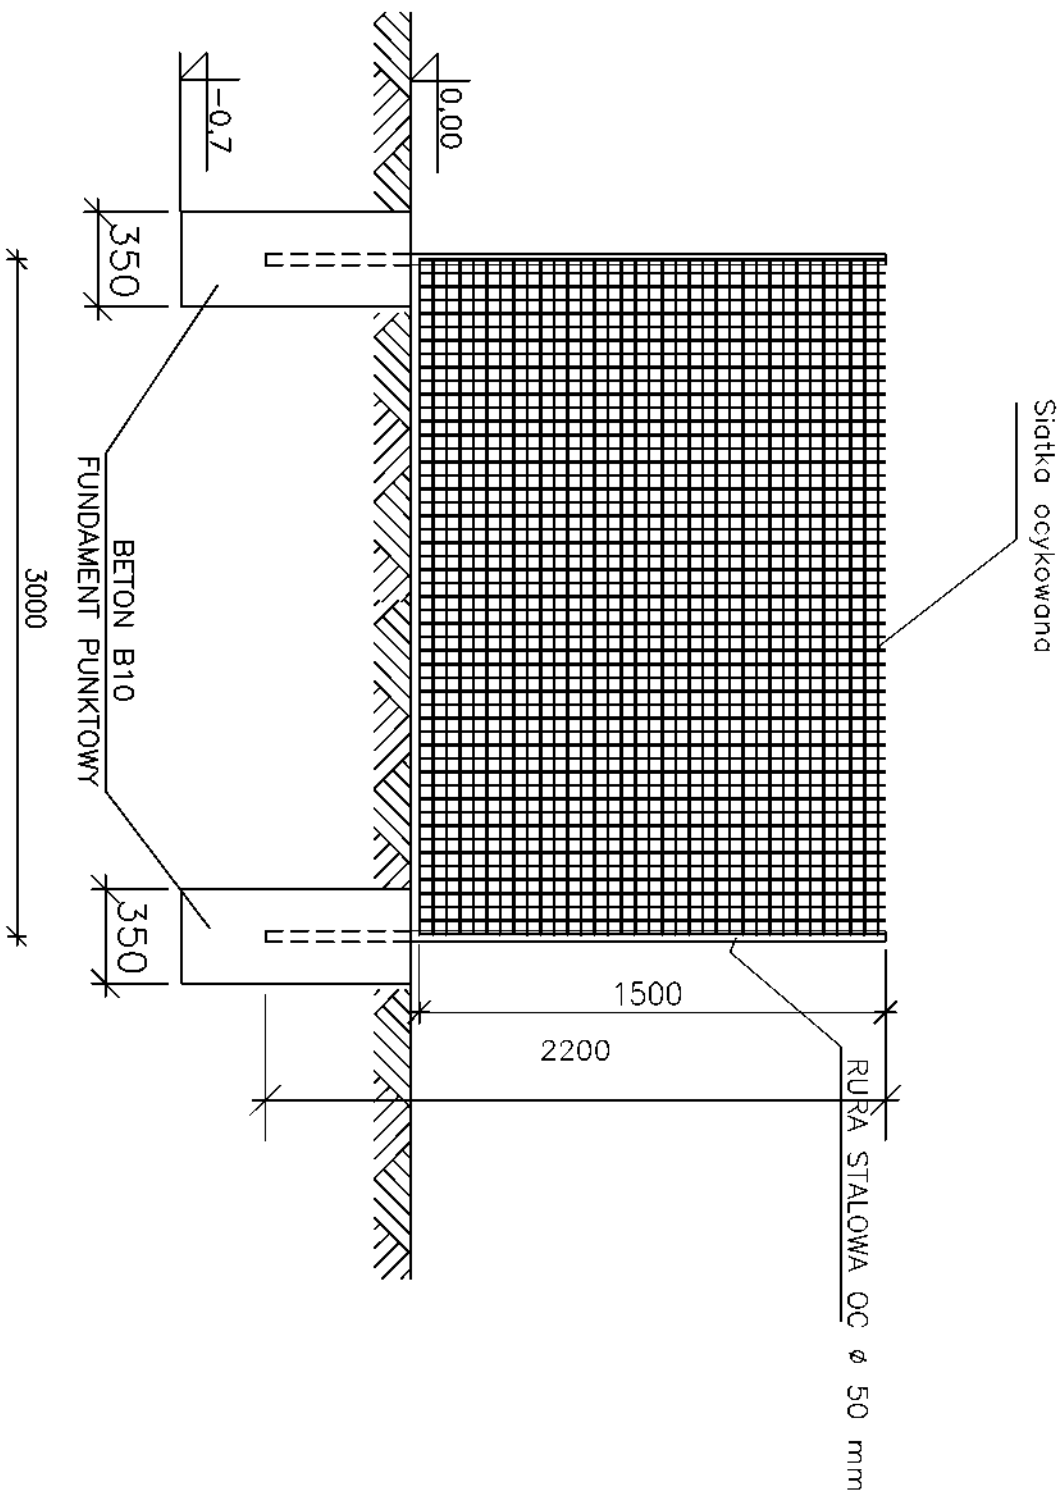

mgr inż. Artur Zajęc

Skala:

1:25

Nazwa rysunku:

Ogrodzenie

Nr rysunku:

3

Data:

31.10.2012r.