

UZGODNIENIA



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Ul. Młyńska 15
67-115 Bytom Odrzański
Tel./fax 0-68 / 388 40 57
NIP 925-10-03-377 REGON 970404060

STAROSTWO POWIATOWE
w Karczu Seli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 15
67-100 Nowy Sącz

Bytom Odrzański: 03.12.2012 r.

KW- 23/17/2012

ANI PRO
Sławomir Nowak
ul. Kaczeńcowa 10
65-012 Zielona Góra

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji przy ul. Robotniczej w Bytomiu Odrzańskim.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2012r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim uprzejmie informuje że,
Wyraża zgodę na włączenie wymienianej projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się w ul. Robotniczej w Bytomiu Odrzańskim.

1. Sieć wodociagową należy zaprojektować z rury wodnej PVC Ø 110 , wpięcie wykonać poprzez zasuwę wodne o średnicy Ø 110.
2. Przyłącza wodne należy zaprojektować z rury wodnej PE o odpowiedniej średnicy do poszczególnych budynków.
3. W przypadku natrafienia na urządzenia wodne podziemne nie naniesione na mapie, należy zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim.
4. Całość prac wykonać zgodnie z projektem technicznym i ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych PN-81/b10725, PN-92/B01706, PN-92B-107.
5. Uzgodnienie ważne jest przez dwa lata od daty wydania .

DYREKTOR

[Signature]
Sławomir Nowak

Za zgodność z oryginałem

[Signature]
Anita Nowak

DECYZJA

o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.11.2012r. (data wpływu: 28.11.2012r.), złożonego przez firmę: ANI PRO Sławomir Nowak, ul. Kaczeńcowa 10, 65-012 Zielona Góra działającą na podstawie udzielonego w dniu 26.11.2012r. pełnomocnictwa przez Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański w/s wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w ciągu drogi gminnej Nr 100210F – ul. Robotnicza (dz. ozn. nr ewid. 30),

Wyrażam zgodę na lokalizację w/w obiektu po spełnieniu zawartych poniżej wymagań:

1. Projektowaną tras sieci wodociągowej wraz z przyłączami, należy lokalizować zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego uzgodnienia.
2. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi oraz dojazdu do nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża, nawierzchni jezdni, pobocza, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi (Rozporządzenie MTiGM w/s warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430, rozporządzenia 5 § 140).
4. Przy wykopach w działce, w razie konieczności wynikającej z rodzaju gruntu, należy stosować wymianę gruntu w wykopie na piasek lub pospółkę. W związku z lokalizacją sieci wodociągowej wraz z przyłączami, wszystkie uszkodzone elementy pasa drogowego należy wymienić na nowe. Należy dokonać odtworzenia pasa drogowego do stanu sprzed rozpoczęcia robót montażowych.
5. Wykopy należy zasypywać i zagęszczać warstwami wg normy PN-S-02205. Należy osiągnąć wskaźnik zagęszczenia gruntu – 1,0.
6. Na arkuszach map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych należy dokładnie określić rodzaj przejścia przez jezdnię (przewiert) oraz długość rur osłonowych i rodzaj materiału.
7. Przejścia poprzeczne przez jezdnię drogi o utwardzonej nawierzchni wykonać metodą przewiertu bez rozkopywania jezdni i uszkodzania jej nawierzchni:
 - głębokość posadowienia rury ochronnej musi zapewnić odległość minimum 1,20 m od nawierzchni jezdni do górnej krawędzi rury ochronnej,
 - długość rury ochronnej musi odpowiadać m.in. 1,0 m od granicy pasa drogowego,

Za zgodność z oryginałem

Anita Nowak

- komory przewiertowe należy wykonać w odległości min. 1,0 m od granicy pasa drogowego,

- wlot i wylot rury ochronnej należy zaślepić.

8. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami muszą być zaprojektowane w taki sposób aby była zapewniona w przyszłości możliwość bezkolizyjnego wykonania remontu lub przebudowy drogi.

9. Udzielenia przez Inwestora przedsięwzięcia, 24 miesięcznej gwarancji na wykonanie robót związanych z odtworzeniem poszczególnych elementów pasa drogowego.

Wyrażam zgodę na przeznaczenie części działki gminnej ozn. nr ewid. 30, w celu wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Decyzja niniejsza wywołuje skutki prawne pod warunkiem: uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcie zgłoszenia przez właściwy wydział Architektury i Budownictwa oraz uzyskania decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy.

Uzgodnienie ważne 1 rok.

W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy opracować i dostarczyć następujące materiały zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

1. Wniosek, w którym należy określić:

- imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

- cel zajęcia pasa drogowego,

- lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,

- planowany okres zajęcia pasa drogowego.

2. Do wniosku należy załączyć:

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

- aktualny projekt organizacji ruchu i oznakowania robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków technicznych ich umieszczania na drogach, zatwierdzony przez Starostę Nowosolskiego,

- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka,

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

- pełnomocnictwo od inwestora na występowanie w jego imieniu z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.

UZASADNIENIE

Odstępuję od uzasadnienia decyzji, gdyż w całości uwzględnia żądanie wnioskodawcy (art. 107 § 4 kpa.)

Za zgodność z oryginałem

Anita Nowak

POUCZENIE

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 3 B
67-100 Nowa Sól

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański
2. a/a (m.p.).



Burmistrz


Jacek Sauter

Nie podlega opłacie skarbowej na podst. art.2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Za zgodność z oryginałem

Anita Nowak

STANISŁAW POŁAŃSKI
W Nowej Soli
WYDZIAŁ INŻYNIERSTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 3
26-700 Nowa Sól

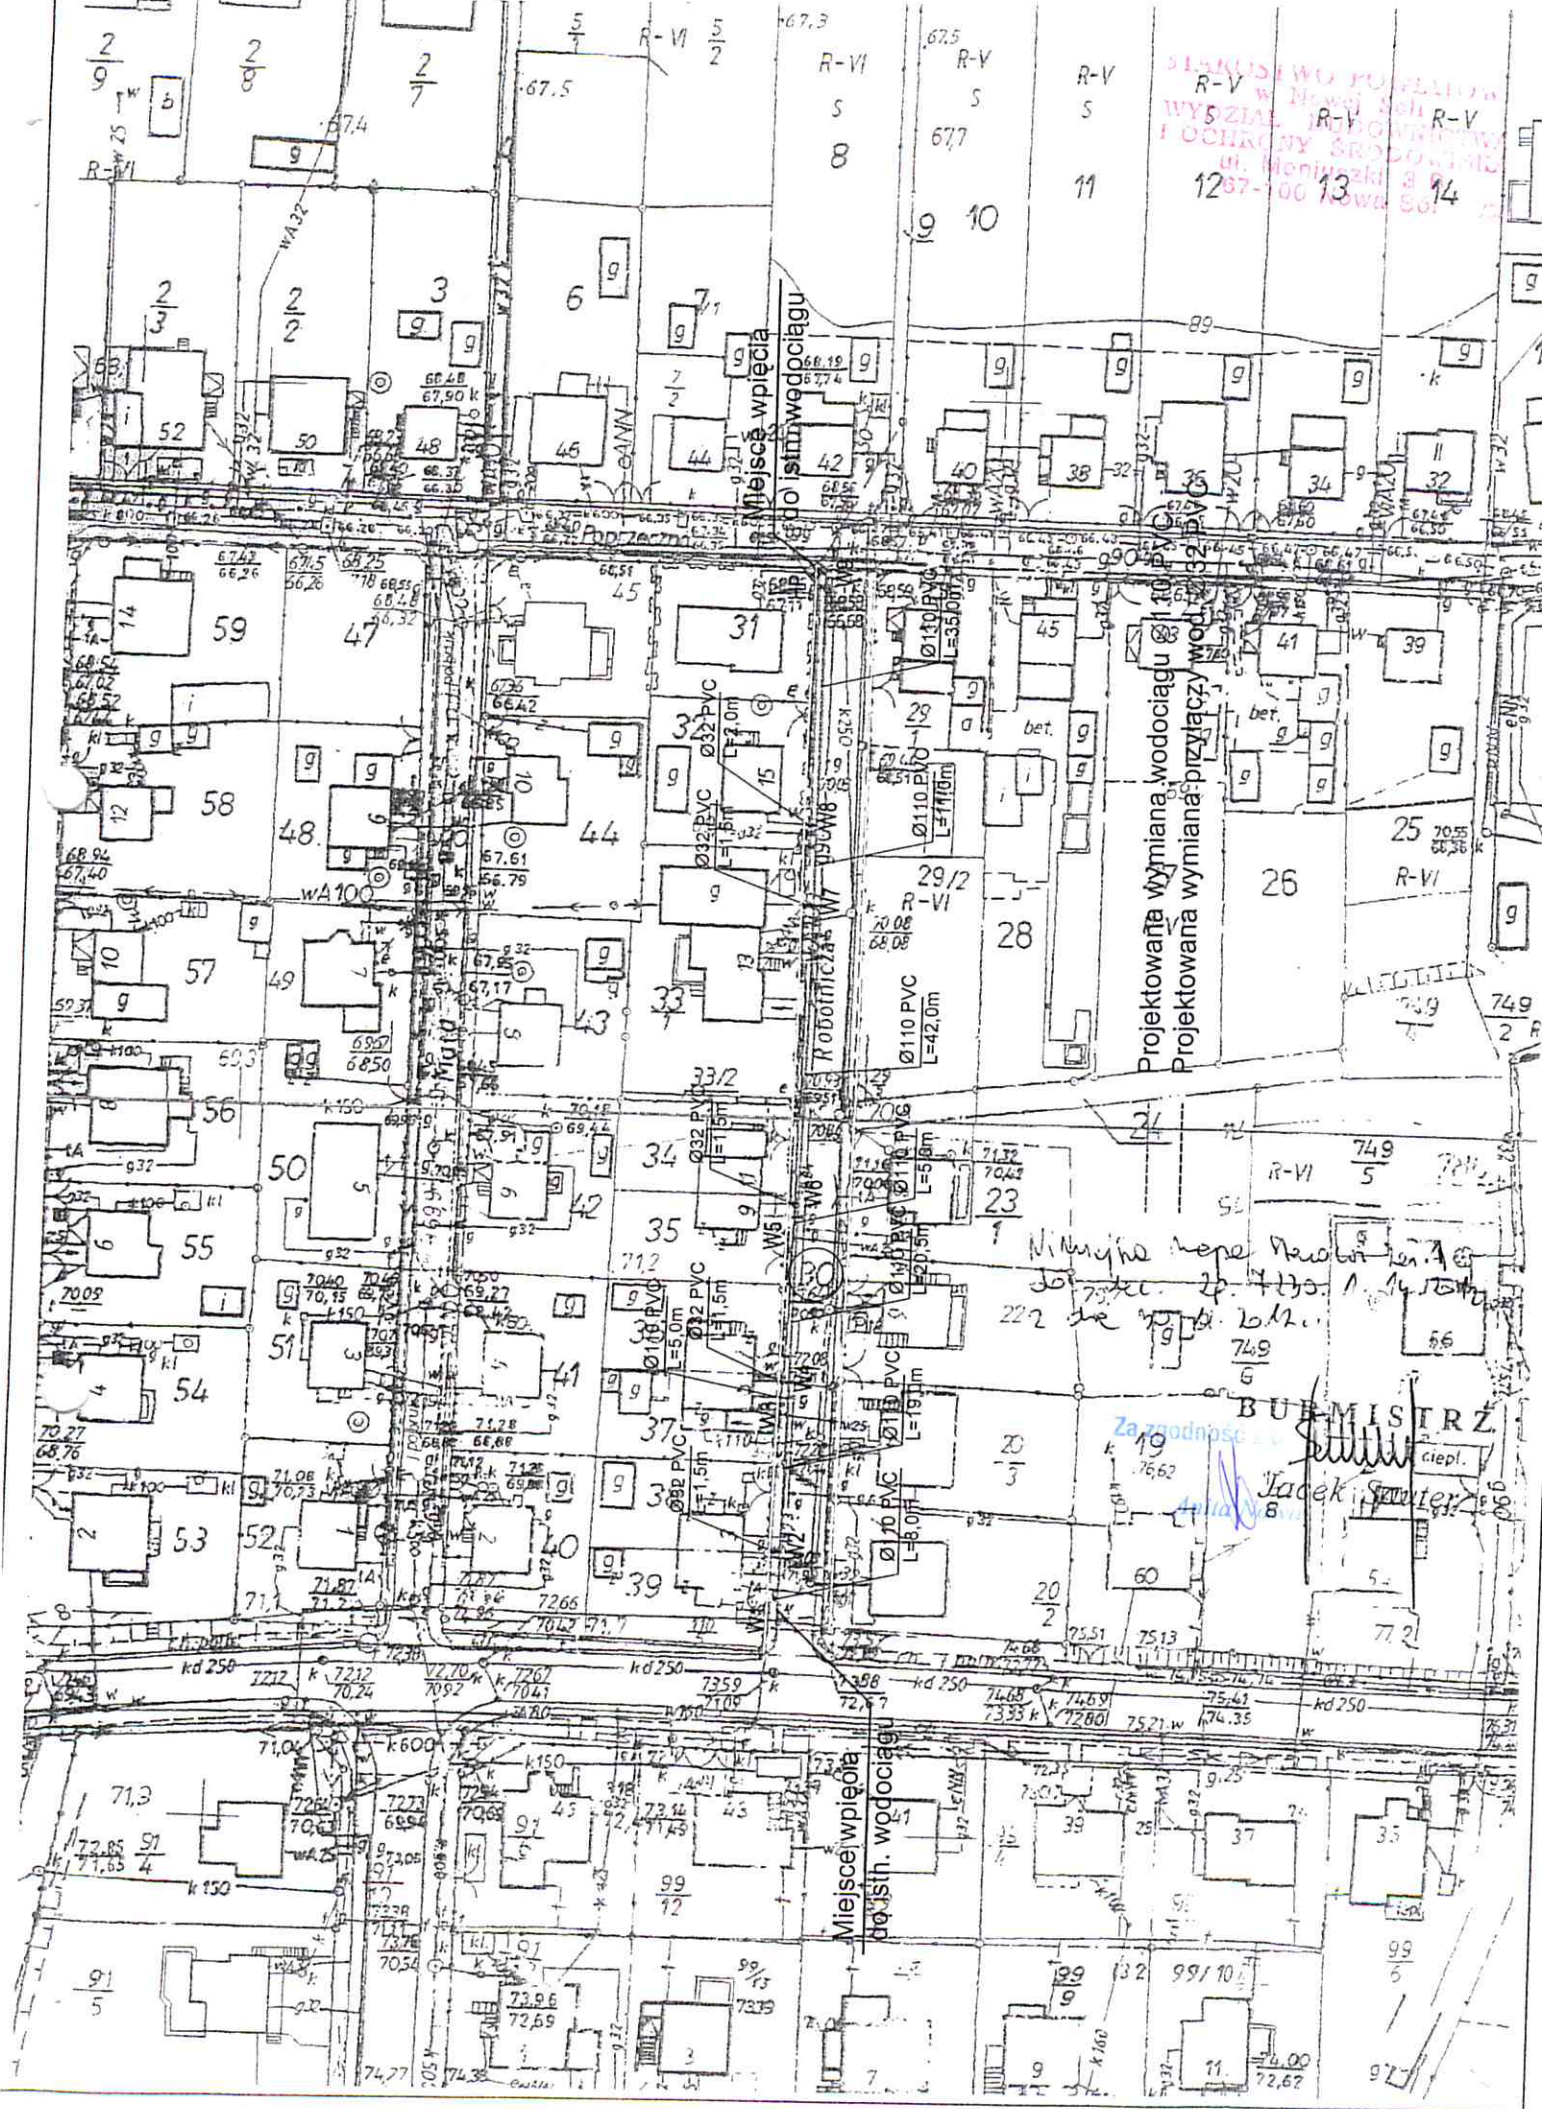

Niniejsze dane zostały
zob. 75.10. 2p. 7.13. 1. 14.10.1974
22.2.1974

Za zgodności
Burmistrz
Jacek Szwed