


## PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU KD-1

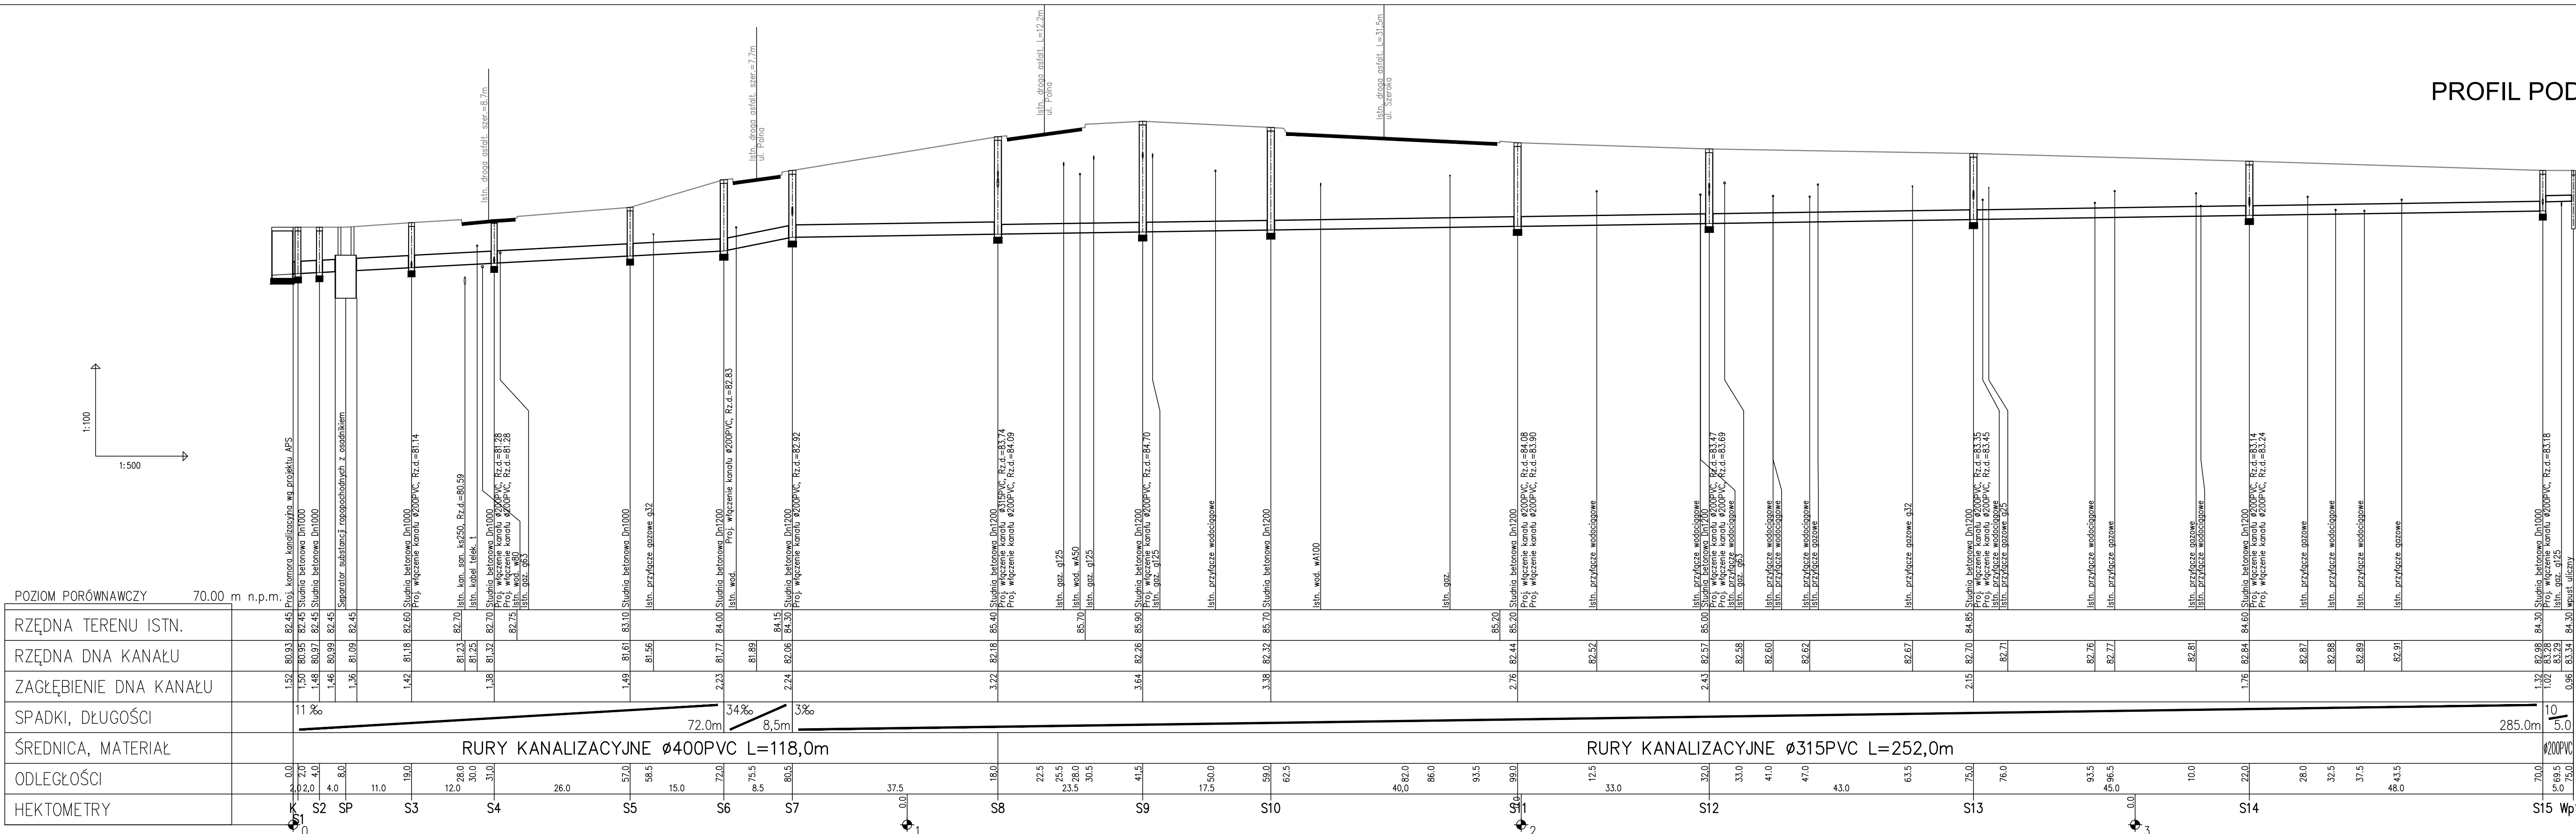

**UWAGA!!!**

W MIEJSCACH ZBLIŻEN I SKRZYŻOWANIU PROJEKTOWANYCH  
SIECI Z ISTNIEJĄCYMI:

- kablami energetycznymi niskiego napięcia projektuje się rury osłonowe Ø110
- kablami energetycznymi średniego napięcia projektuje się rury osłonowe Ø160
- kablami telekomunikacyjnymi
- kanalizacją sanitarną i deszczową
- siecią wodociagową

się gawoza przejście się rury osłonowe Ø160 dwudzielnie

Zachować odległość 0,5 m od kabli energetycznych

PROJEKTUJE SIĘ RURY OSŁONOWE

WARUNKI KALOKALIZACJI ORAZ MONTAŻU NALEŻY

OKREŚLAĆ Z PRZEBIEGIEM PRAC PROJEKTOWYCH WYKONANIA PRAC

65-012 Zielona Góra, ul. Kaczeńkowa 10, tel. 509 791 365	
Investor:	Gmina Bytom Odrzański
Instytucja:	ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański
Adres:	BYTOM ODRZAŃSKI
Tytuł rysunku: Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Szerokiej i Polnej w Bytomiu Odrzańskim	
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ K-815	
Projektant:	mgr inż. Anita Nowak, upr nr 17/2000/GW
Sprawdzający:	mgr inż. Anna Romejko upr nr 15/2007/GW
	mgr inż. Jolanta