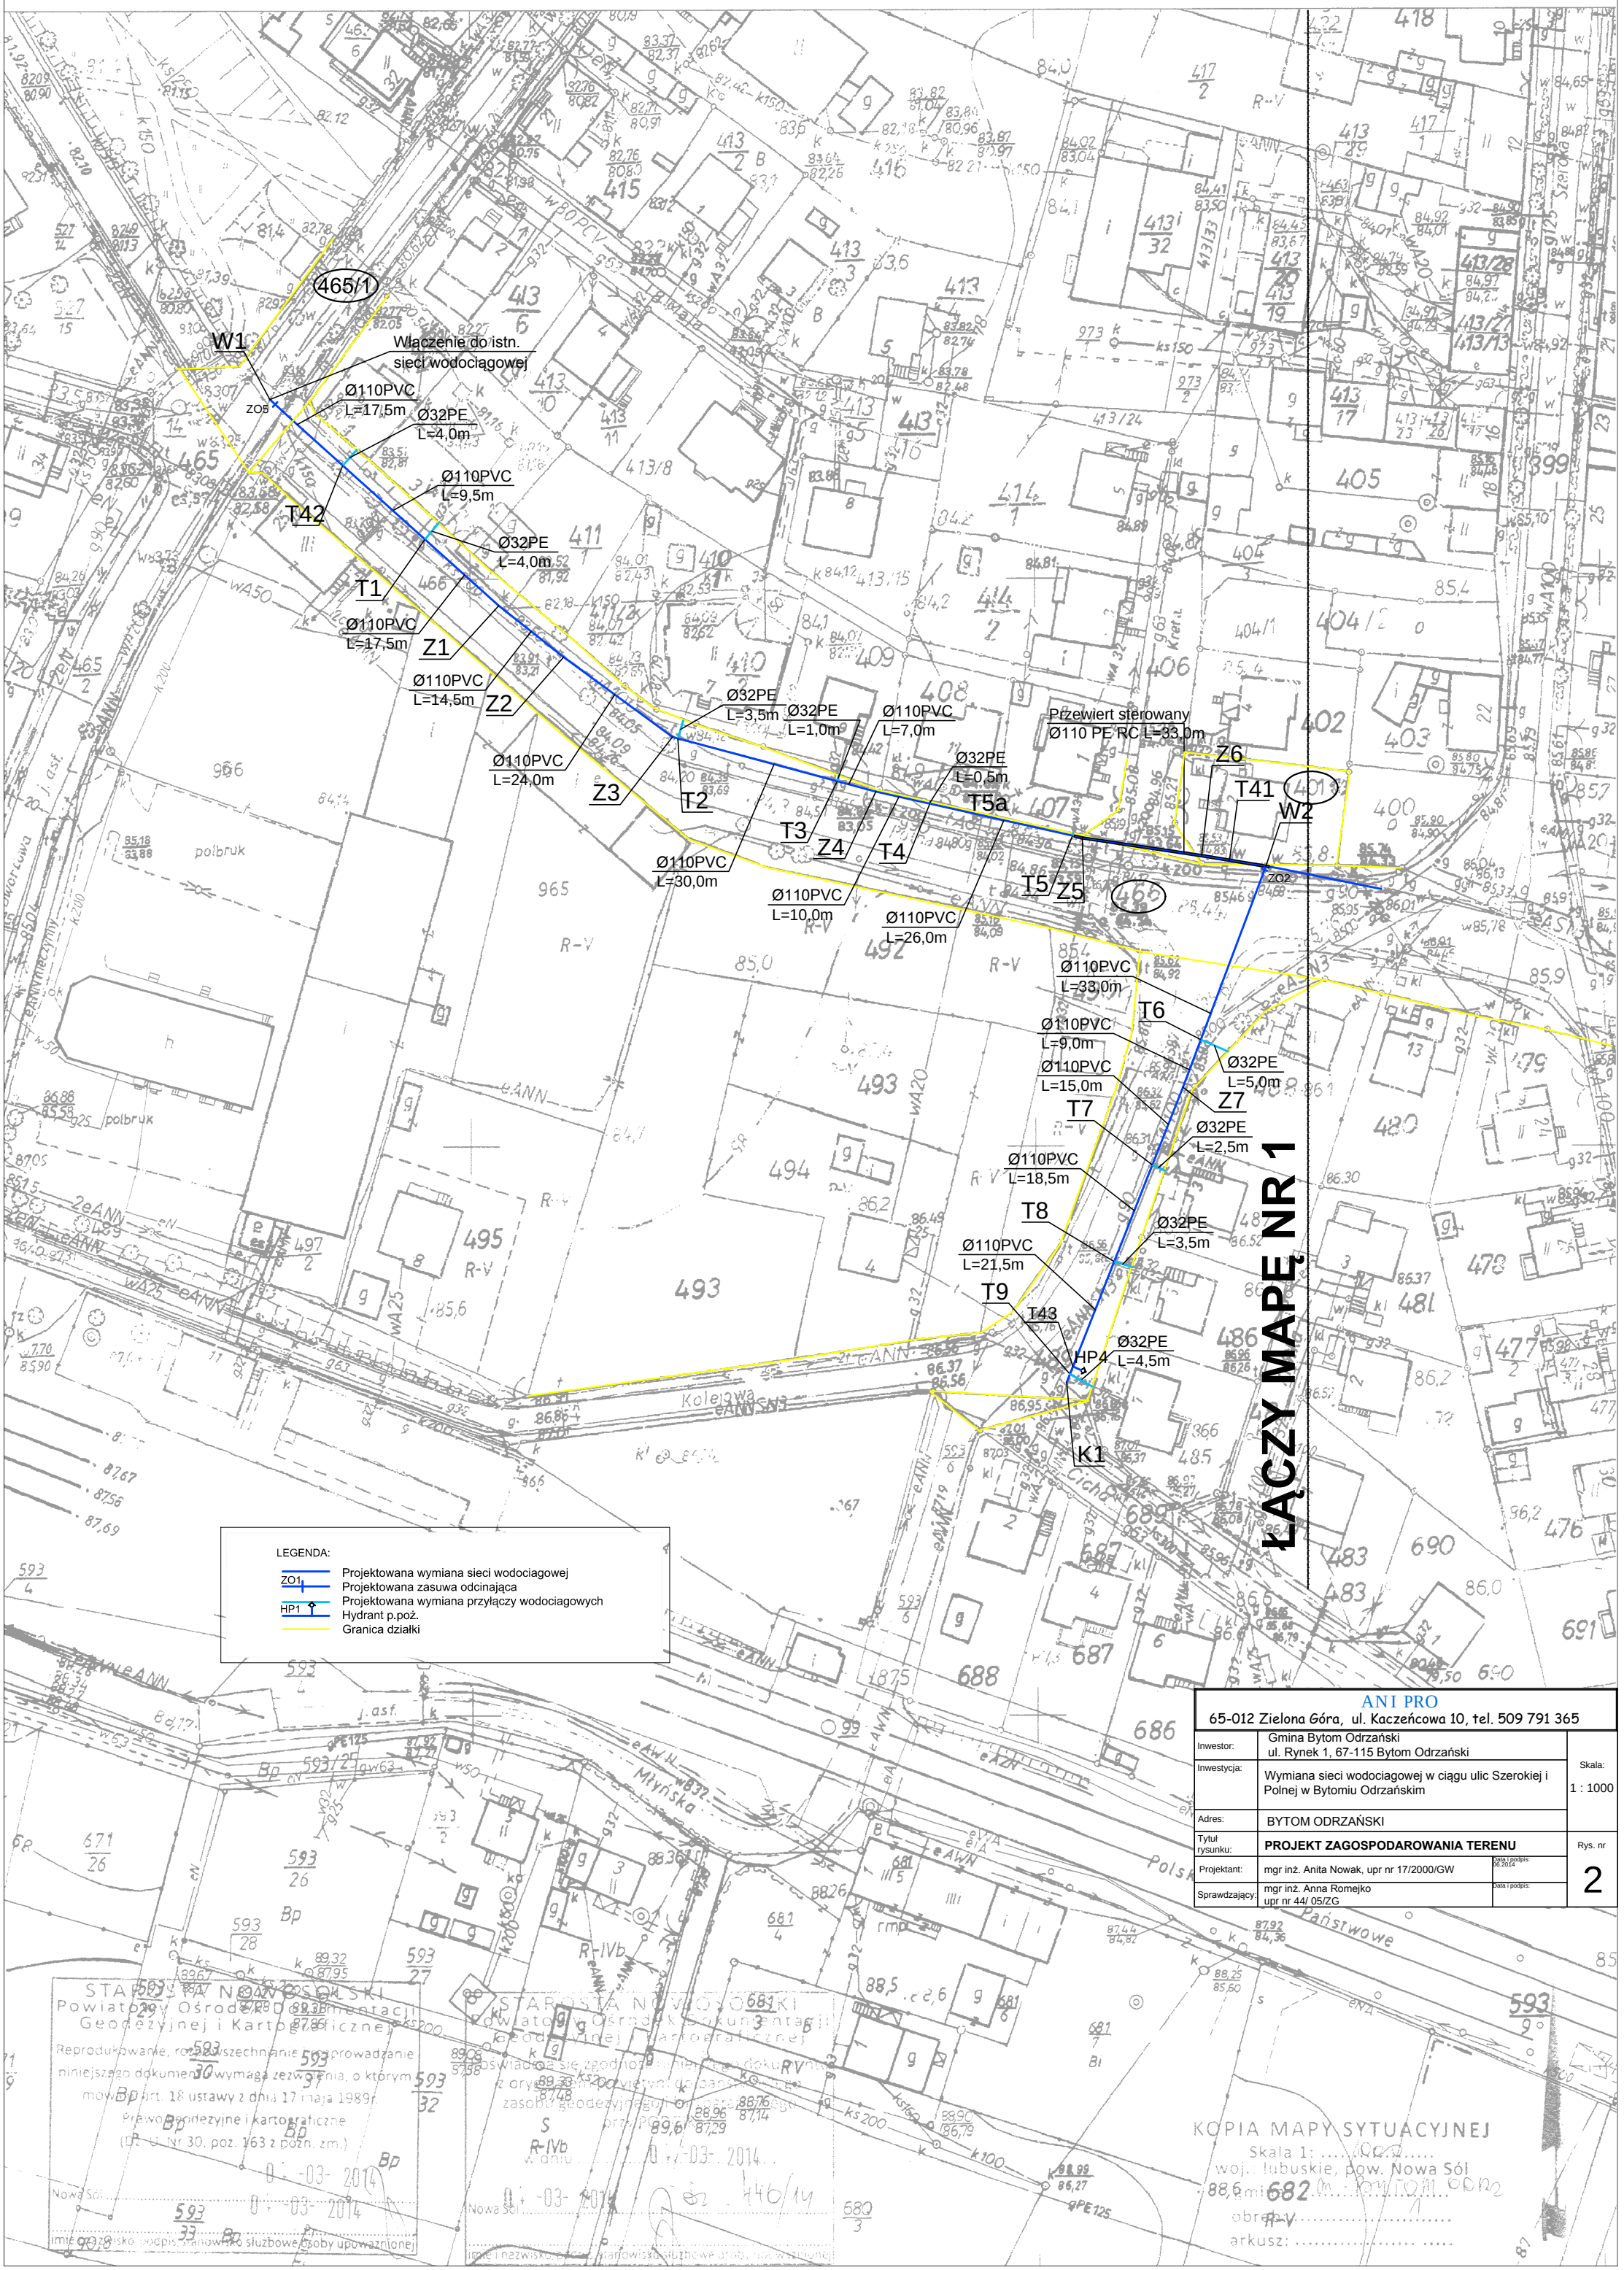
(465/1)
W1
Włączenie do istn. sieci wodociągowej
ZO5
Ø110PVC L=17,5m
Ø32PE L=4,0m
T42
Ø110PVC L=9,5m
Ø32PE L=4,0m
T1
Ø110PVC L=17,5m
Z1
Ø110PVC L=14,5m
Z2
Ø110PVC L=24,0m
Z3
Ø32PE L=3,5m
T2
Ø32PE L=1,0m
Ø110PVC L=7,0m
T3
Z4
T4
Ø110PVC L=30,0m
Ø110PVC L=10,0m
Ø32PE L=0,5m
T5a
T5
Z5
Ø110PVC L=26,0m
Przewiert sterowany Ø110 PE RC L=33,0m
Z6
T41
W2
ZO2
Ø110PVC L=33,0m
T6
Ø110PVC L=9,0m
Ø32PE L=5,0m
Ø110PVC L=15,0m
Z7
T7
Ø32PE L=2,5m
Ø110PVC L=18,5m
T8
Ø32PE L=3,5m
Ø110PVC L=21,5m
T9
T43
HP4
Ø32PE L=4,5m
K1
ŁĄCZY MAPĘ NR 1
LEGENDA:
Projektowana wymiana sieci wodociagowej
ZO1 Projektowana zasuwa odcinająca
Projektowana wymiana przyłączy wodociagowych
HP1 Hydrant p.poż.
Granica działki
ANI PRO
65-012 Zielona Góra, ul. Kaczeńcowa 10, tel. 509 791 365
Inwestor: Gmina Bytom Odrzański
ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański
Skala: 1 : 1000
Inwestycja: Wymiana sieci wodociagowej w ciągu ulic Szerokiej i Polnej w Bytomiu Odrzańskim
Adres: BYTOM ODRZAŃSKI
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Rys. nr 2
Projektant: mgr inż. Anita Nowak, upr nr 17/2000/GW
Data i podpis: 06.2014
Sprawdzający: mgr inż. Anna Romejko upr nr 44/ 05/ZG
Data i podpis:
STAROSTA NOWOSOLSKI Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Reprodukowanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pozn. zm.)
Nowa Sól 0 -03- 2014
imię, nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej
STAROSTA NOWOSOLSKI Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Oświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem pozostającym w zasobie geodezyjnego ośrodka
S R-IVb
w dniu 0 -03- 2014
Nowa Sól 0 -03- 2014
imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby, która wydała
KOPIA MAPY SYTUACYJNEJ
Skala 1: 1000
woj. lubuskie, pow. Nowa Sól
miasto: Bytom Odrzański
obręb: R-V
arkusz: 1