



PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
W BYTOMIU ODRZAŃSKIM  
Barierka ochronna  
Moduł "4"  
skala 1:10

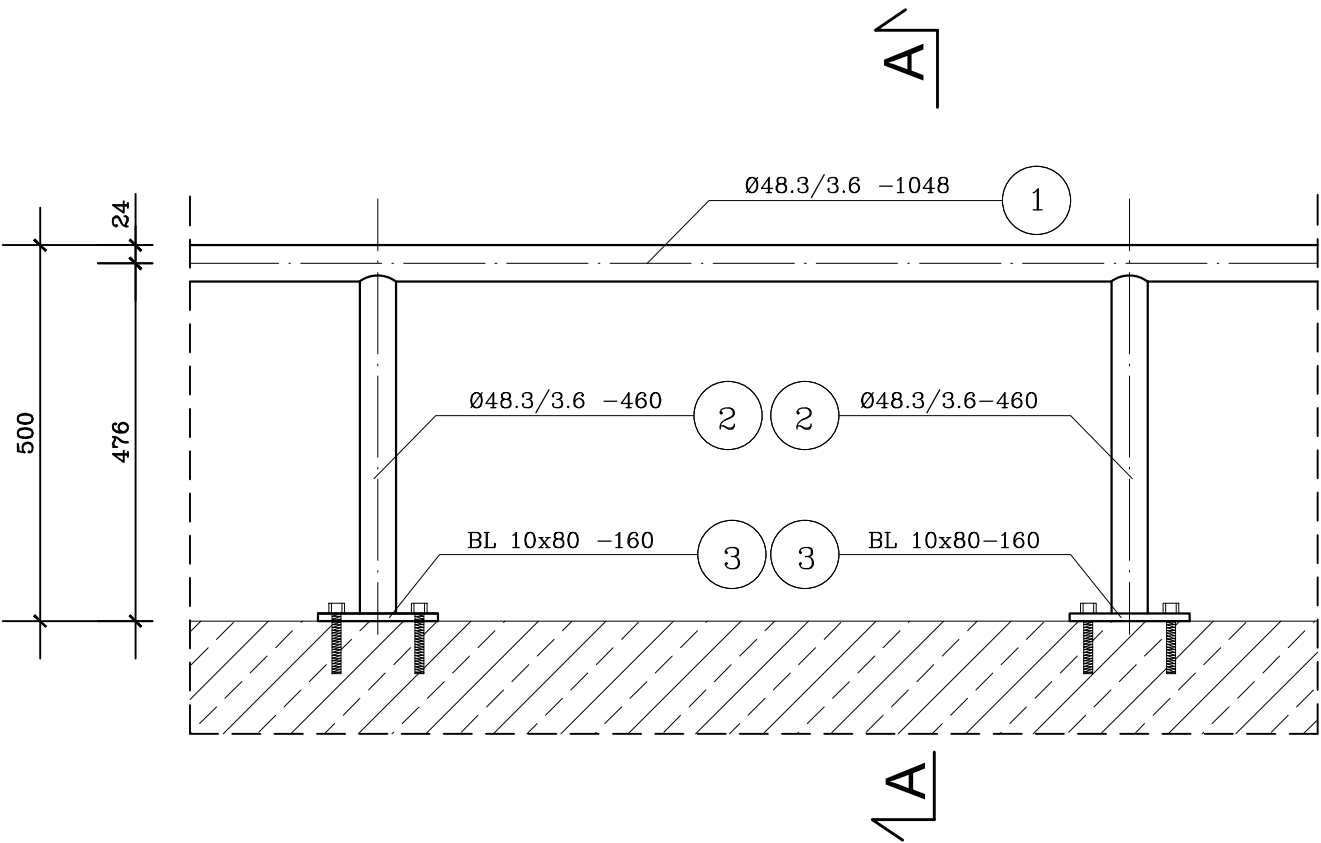

PRZEKRÓJ A-A

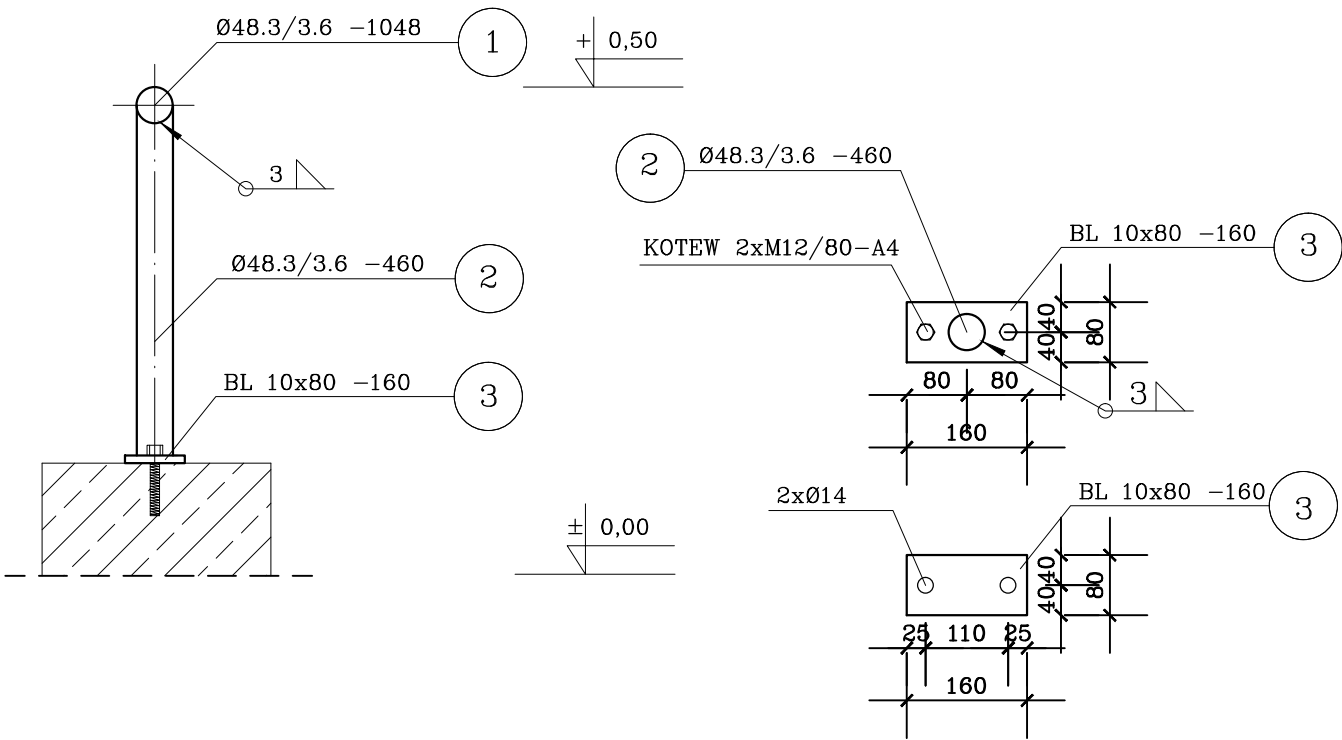

Nr	Nazwa elementu	Długość [m]	Gatunek stali	Ilość [szt.]	Długość razem [m]	Masa jedn. [kg/m]	Masa całk. [kg]
1	Ø48,3/3,6	1,048	1.4301	1	1,05	3,97	4,16
2	Ø48,3/3,6	0,460	1.4301	2	0,92	1,98	1,82
3	BL 10x80	0,160	1.4301	2	0,32	3,97	1,27
Ogółem:							7,25
Naddatek na spoiny : 1,8%							0,13
Naddatek na nierówności: 2%							0,15
Naddatek na elementy dodatkowe: 1,5%							0,11
Razem:							7,64

Uwaga:  
1. Łączna długość barierki ochronnej 1 : 41,00m.  
2. Wszystkie spoiny nieopisane na rysunku wykonać jako 0,7 grubości cieńszego elementu

ANI PRO 65-012 Zielona Góra, ul. Kaczeńcowa 10, tel. 509 791 365			
Inwestor:	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański		Skala:  1 : 10
Inwestycja:	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bytomiu Odrzańskim		
Adres:	BYTOM ODRZAŃSKI		
Tytuł rysunku:	Barierka ochronna - MODUŁ "4"		Rys. nr  <div>6</div>
Projektant:	mgr inż. Marcin Sobczyk upr nr LBS/0081/P00K/08 w specj. konstr.-budowlanej	Data i podpis:  01.2018	
Sprawdzający:	mgr inż. Władysław Hołysz upr nr 49/92/ZG w specj. konstr.-budowlanej	Data i podpis:  01.2018	