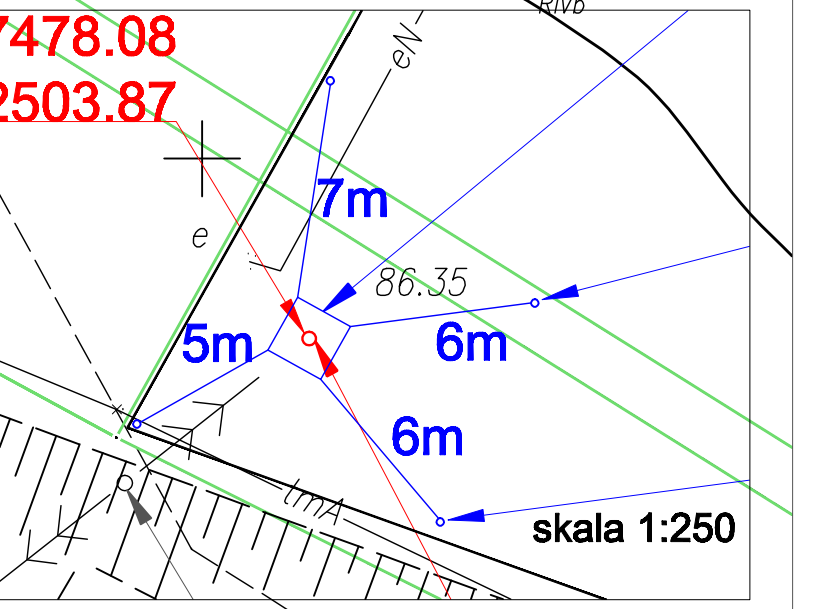

85.34
710/5
RIVb
86.00
eN
eN
eN
85.85
707
RIIIb
86.19
eN
5557478.08
5732503.87
e
7m
86.35
5m
6m
6m
tmA
949/2
Projektowany uziom otokowy słupa, bednarka stalowa-oc. Fe/Zn 30x4mm układana 1m od powierzchni żerdzi, na głębokości min 0,8m
Projektowany uziom TP1+ 4 x 6 R_U≤10Ω, bednarka stalowa-oc. Fe/Zn 30x4mm² układ promienisty symetryczny, układany nagłębokości min 0,8m
Uziom pionowy, pręt stalowy ocynkowany Ø18mm, dł.6m, łączyć z bednarką za pomocą złącz krzyżakowych
Projektowany słup Kg-13,5/25 nr 687/11 na dz. nr 949/2,
Projektowane ogrodzenie w/g odrębnej dokumentacji
Tk
593/19
Istniejący słup linii napowietrznej nr 687/10 dz. nr 593/19, pozostawić bez zmian

ELPLAN Przedsiębiorstwo Projektowe
65-805 Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja15tel./fax.(68)325-64-20

Obiekt:
Budowa sieci energetycznej SN 20kV na dz. nr 710/5, 712, 949/2 w m. Bytom Odrzański.

Skala: 1:500

Treść:
Plan sytuacyjny-uziemienie słupa energetycznego 687/11

Wykonawcy opracowania		Nr uprawnień	Data:	Podpis:	Nr rysunku:
Projektant	mgr inż. Jerzy Klimczak	187/84/ZG	12.2016		3
Sprawdził:	mgr inż. Michał Kołodziejczyk	LBS/0060/PBE/15	12.2016		
Asystent:	inż. Piotr Dudzik		12.2016		