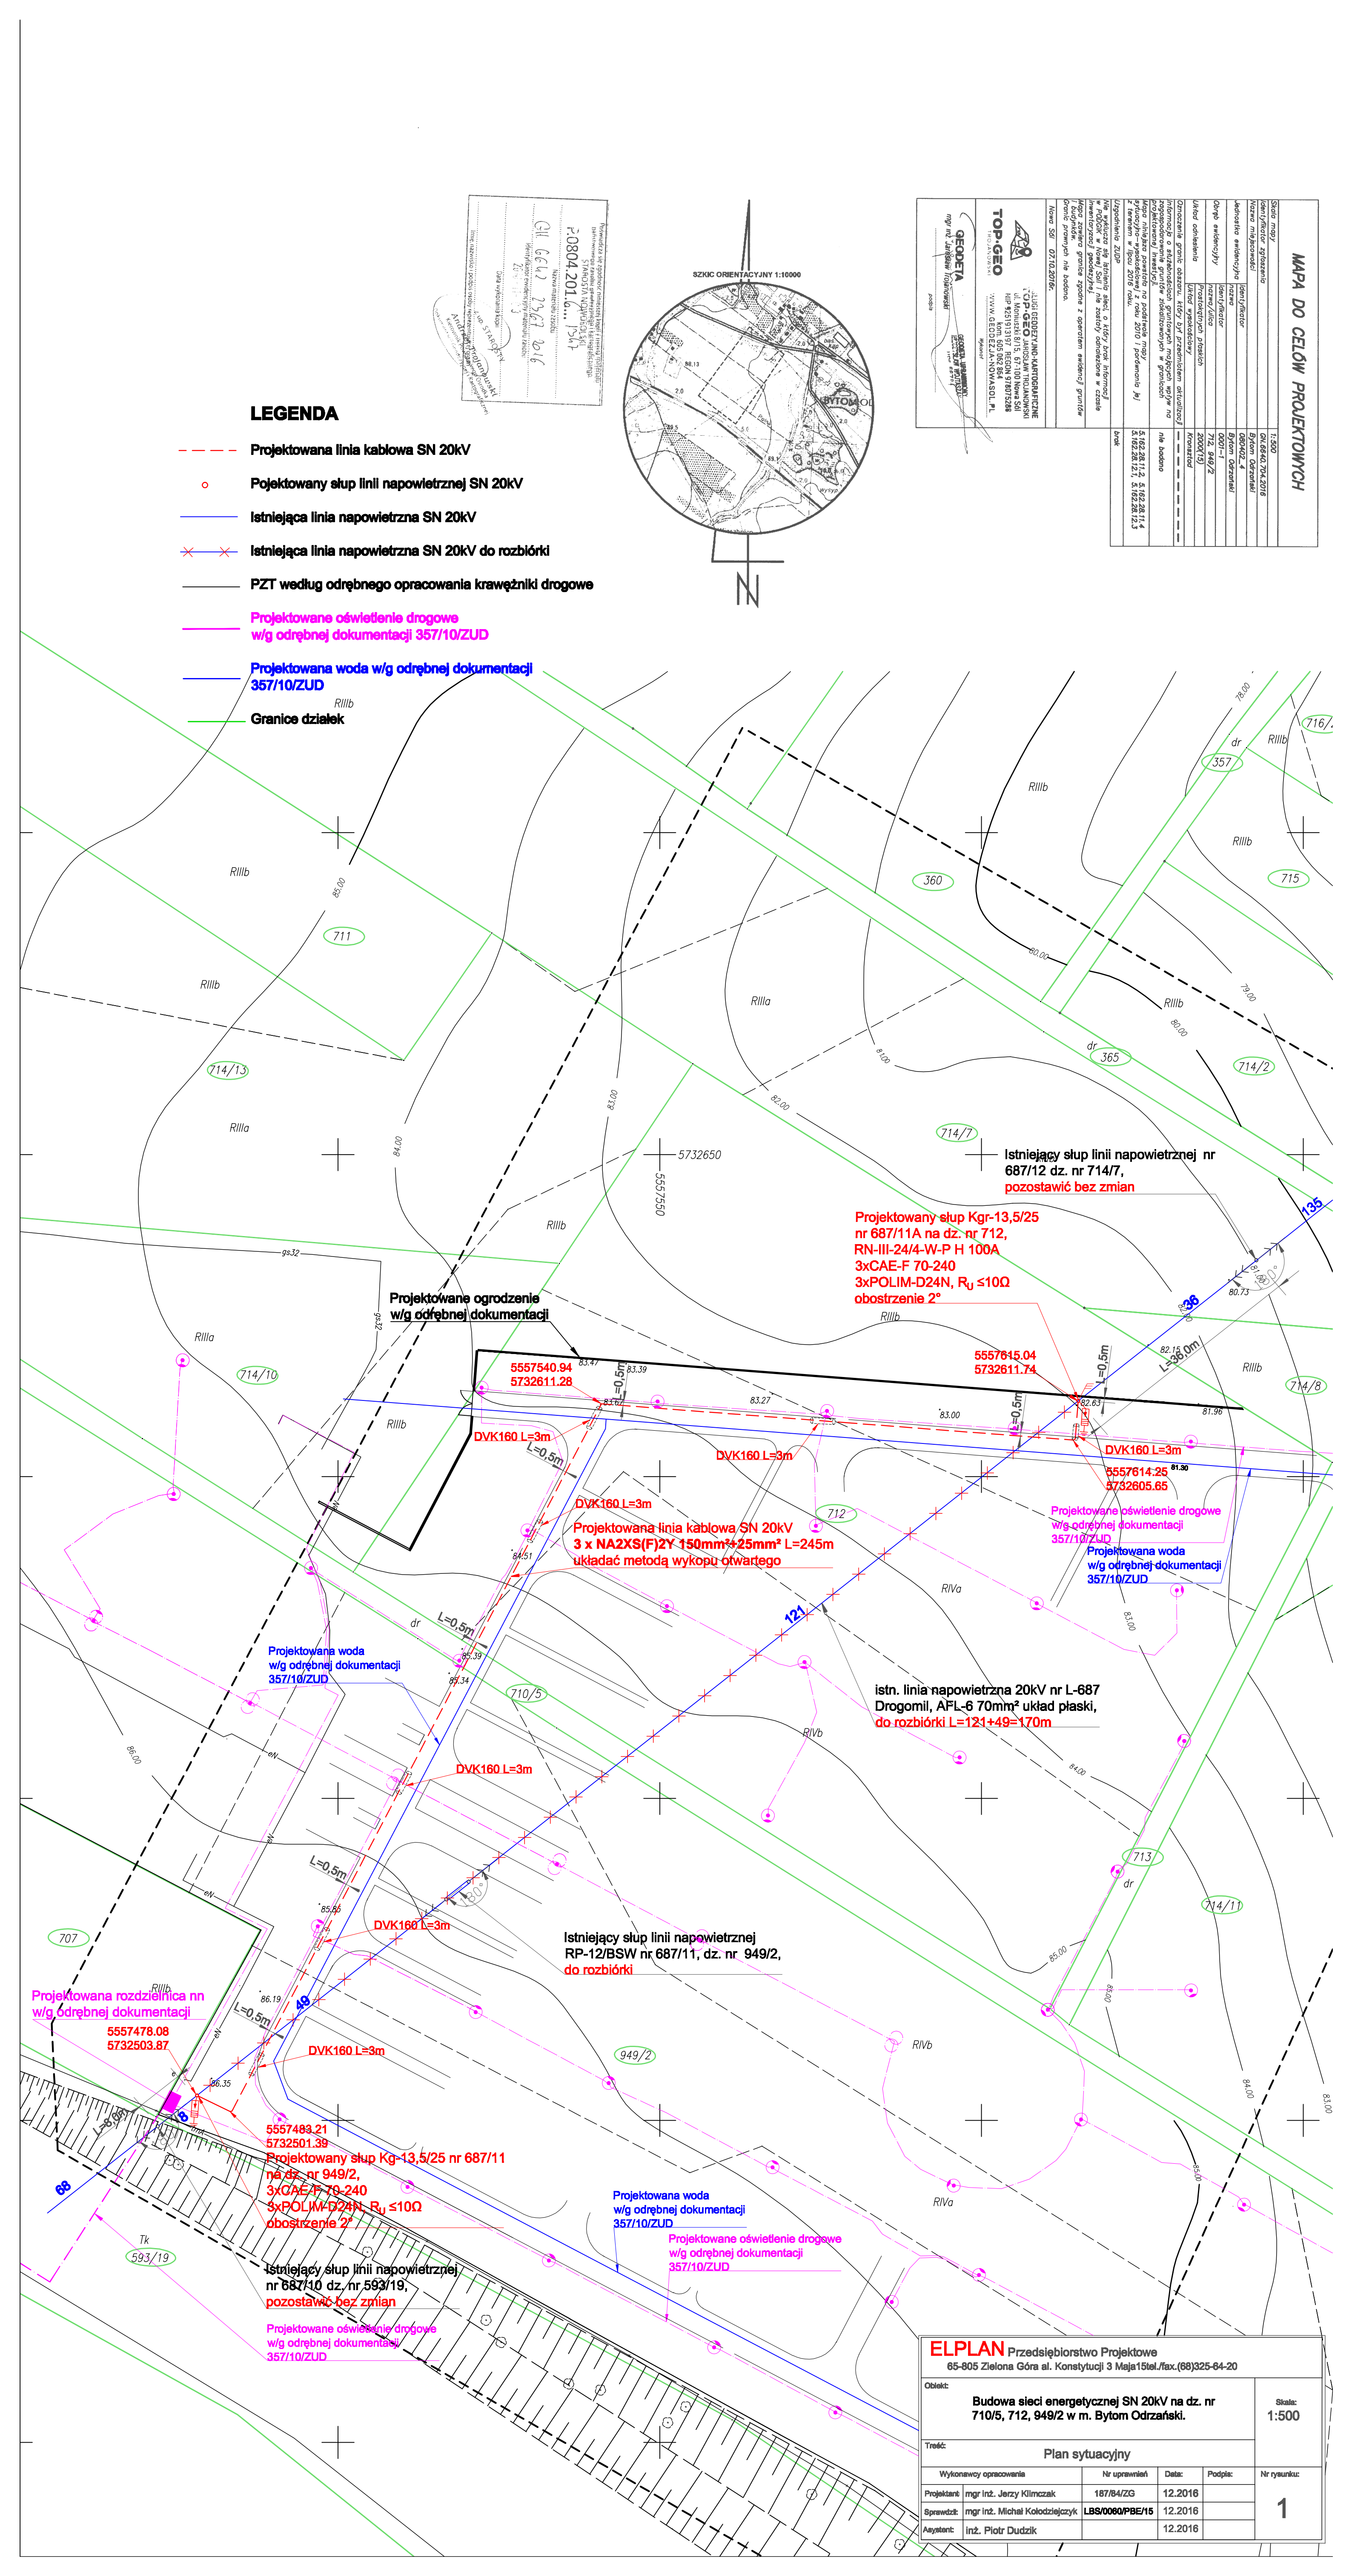
LEGENDA
Projektowana linia kablowa SN 20kV
Projektowany słup linii napowietrznej SN 20kV
Istniejąca linia napowietrzna SN 20kV
Istniejąca linia napowietrzna SN 20kV do rozbiórki
PZT według odrębnego opracowania krawężniki drogowe
Projektowane oświetlenie drogowe w/g odrębnej dokumentacji 357/10/ZUD
Projektowana woda w/g odrębnej dokumentacji 357/10/ZUD
Granice działek
SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala mapy 1:500
Istniejący stan uzbrojenia GK.6640.704.2016
Istniejące miejscowości Bytom Odrzański
Jednostka ewidencyjna 080402_4
Obręb ewidencyjny 0001 - Odrzański
Arkusz ewidencyjny 2
Układ odniesienia 2000 (10)
Granice działek, budynków, innych obiektów stanowiących treść mapy oraz przedmiotów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów 714, 949/2
Informacje o niezlokalizowanych gruntowych projektach podziałowych, wydanych na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) w związku z art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 374) nie dotyczy
Współrzędne punktów granicznych w układzie PUWG 1992 5 1652 28 11.2, 5 1652 28 11.4, 5 1652 28 12.1, 5 1652 28 12.3
Wykaz zmian gruntowych projektów podziałowych, wydanych na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) w związku z art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 374) brak
Istniejący słup linii napowietrznej nr 687/12 dz. nr 714/7, pozostawić bez zmian
Projektowany słup Kgr-13,5/25 nr 687/11A na dz. nr 712, RN-III-24/4-W-P H 100A 3xCAE-F 70-240 3xPOLIM-D24N, R_U ≤10Ω obostrzenie 2°
5557615.04 5732611.74
L=38.0m
Projektowane ogrodzenie w/g odrębnej dokumentacji
5557540.94 5732611.28
DVK160 L=3m
L=0.5m
Projektowana linia kablowa SN 20kV 3 x NA2XS(F)2Y 150mm²+25mm² L=245m układać metodą wykopu otwartego
5557614.25 5732605.65
Projektowane oświetlenie drogowe w/g odrębnej dokumentacji 357/10/ZUD
Projektowana woda w/g odrębnej dokumentacji 357/10/ZUD
istn. linia napowietrzna 20kV nr L-687 Drogomil, AFL-6 70mm² układ płaski, do rozbiórki L=121+49=170m
Istniejący słup linii napowietrznej RP-12/BSW nr 687/11, dz. nr 949/2, do rozbiórki
Projektowana rozdzielnica nn w/g odrębnej dokumentacji
5557478.08 5732503.87
5557483.21 5732501.39
Projektowany słup Kg-13,5/25 nr 687/11 na dz. nr 949/2, 3xCAE-F 70-240 3xPOLIM-D24N, R_U ≤10Ω obostrzenie 2°
Istniejący słup linii napowietrznej nr 687/10 dz. nr 593/19, pozostawić bez zmian
Projektowane oświetlenie drogowe w/g odrębnej dokumentacji 357/10/ZUD
Projektowana woda w/g odrębnej dokumentacji 357/10/ZUD
ELPLAN Przedsiębiorstwo Projektowe
65-805 Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja15tel./fax.(68)325-64-20
Obiekt: Budowa sieci energetycznej SN 20kV na dz. nr 710/5, 712, 949/2 w m. Bytom Odrzański.
Skala: 1:500
Treść: Plan sytuacyjny
Wykonawcy opracowania | Nr uprawnień | Data: | Podpis:
Projektant: mgr inż. Jerzy Klimczak | 187/84/ZG | 12.2016
Sprawdził: mgr inż. Michał Kołodziejczyk | LBS/0060/PBE/15 | 12.2016
Asystent: inż. Piotr Dudzik | 12.2016
Nr rysunku: 1